



mase.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0035301.18-02-2026



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

Direzione Generale Fonti Energetiche e
Titoli Abilitativi
fta-udg@mase.gov.it

e p.c. Regione del Veneto - Area Politiche
Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria Direzione
Ricerca Innovazione e Competitività
Energetica Unità Organizzativa Infrastrutture
Energetiche e Autorizzazioni
ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: ISTANZA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA, ART. 9 COMMA 1 DEL D.LGS. 190/2024, AI FINI DELLA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO (BESS) IN MODALITÀ "STAND ALONE" PRESSO I COMUNI DI CASTEGNERO E MONTEGALDELLA (VI), AI SENSI DELL'ALLEGATO C, SEZIONE I, LETTERA U) DI 150,00 MW DI POTENZA DI IMMISSIONE E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE. RIF. PRATICA: BESS 06-2025 (DA CITARE NELLE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI). COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS.MM. E II. E CONTESTUALE INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, L. 241/1990, IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA.

Si trasmette, per eventuali seguiti di competenza, la nota di pari oggetto acquisita al numero di protocollo MASE 35148 del 18 febbraio u.s., in quanto la materia di cui trattasi esula dalle competenze della scrivente Direzione Generale.

ID Utente: 8986
ID Documento: USSA-8986_2026-0019
Data stesura: 18/02/2026

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma tel. 06-5722-3001 e-mail PEC: USSA@pec.mase.gov.it

Firmato digitalmente in data 18/02/2026 alle ore 11:16



Si chiede, pertanto, ai Soggetti cui la presente è indirizzata *per conoscenza*, di tener conto di quanto testé segnalato utilizzando, per eventuali future comunicazioni, esclusivamente l'indirizzo PEC della Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi: FTA@pec.mase.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE TRAVIA

All. ti: c.s.



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 122908

del: 18/02/2026

Oggetto: Protocollo nr: 35301 - del 18/02/2026 - MASE - Area Organizzativa Omogenea (AOO) MASE Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalita' "stand alone" presso i Comuni di Castegnaro e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalit? asincrona.

Mittente: Ministero dell

Numero allegati: 5

Nome file allegati: MASE.REGISTRO UFFICIALE.2026.0035301.pdf
7486-REG-1771409795784-USSA-8986_2026-0019.pdf
m_amte_MASE_REGISTRO_UFFICIALE_E_0035148_18-02-2026.pdf
122227_2026_copia_cortesia.pdf
Segnatura.xml



Regione Veneto

ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnaro e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni).

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Si comunica che la Divisione V della Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA) non è competente nelle materie oggetto della nota prot. n. 0122227 del 18/02/2026, agli atti con prot. n. 35148 del 18/02/2026, come risulta dalla declaratoria dell'ufficio disponibile al link: <https://www.mase.gov.it/pagina/direzione-generale-fonti-energetiche-e-titoli-abilitativi-fta>

Cordiali saluti

MASE – DIE

DGFTA – Divisione V



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 128868

del: 23/02/2026

Oggetto: Protocollo nr. 38246 - del 20/02/2026 - MASE - Area Organizzativa Omogenea (AOO) MASE Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnaro e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Mittente: MASE - Divisione V

Numero allegati: 2

Nome file allegati: MASE.REGISTRO UFFICIALE.2026.0038246.pdf
20646-REG-1771581681380-Regione Veneto 18.pdf



Grids Italia
Area Regionale Veneto - Friuli Venezia Giulia
Unità Terr. Vicenza - Dispendio e Servizi

Via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma - Italia
T +39 06 83051



E-DIS-20/02/2026-0255452

REGIONE DEL VENETO
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.ve
neto.it

DIG/MONTRI/UT-VIDGE

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **EDIS104997849 (citare tale riferimento nell'oggetto o nel testo della risposta)**
INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnaro e Montegalda (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona_COMUNE_MONTEGALDELLA_BT

Spett.le Regione del Veneto

con riferimento alla Conferenza dei Servizi in oggetto, vi comunichiamo che per quanto di competenza nulla osta alle opere oggetto della conferenza dei servizi.

Vi precisiamo che è presente un'infrastruttura elettrica di nostra proprietà nei pressi dell'area oggetto della conferenza dei servizi, nel caso tale infrastruttura fosse incompatibile con le opere previste, vi chiediamo di inviarci una richiesta di preventivo per la risoluzione dell'interferenza.

Inoltre, se fossero necessarie delle nuove forniture per l'area o per l'opera in progetto, al fine di valutare la disponibilità di energia elettrica è altresì necessario che ci pervenga una richiesta di preventivo tramite i canali ufficiali di e-distribuzione.

Nell'esecuzione di lavori in prossimità dei nostri impianti in servizio, Vi raccomandiamo di porre in atto tutte le cautele, diligenza e prudenza del caso, ricorrendo, se necessario, allo scavo a mano. Con l'occasione richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni del D.L.G.n.81 del 09 Aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed in particolare sugli art. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, senza che siano adottate idonee precauzioni. Ricordando che l'art.130 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 vieta a chiunque di danneggiare o comunque di manomettere le condutture elettriche, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa derivare a persone, animali o cose, in dipendenza dei lavori di cui sopra.

L'eventuale richiesta per segnalazione sul posto delle linee elettriche dovrà essere rivolta alla Unità territoriale di Vicenza (Sig. Eris Righetto tel. 320 310 8757).

Vi ricordiamo che è a Vostra disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, numero Verde 803500 il

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 46001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Domenico Cimarosa 4 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IFA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Id. 104997849



e-distribuzione

servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Con l'occasione Vi invitiamo a visitare il sito internet di e-distribuzione SpA all'indirizzo web e-distribuzione.it per informazioni e servizi online. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili per rispondere ad esigenze specifiche, come ad esempio visualizzare i propri consumi di energia elettrica.

Distinti saluti.

Emanuel Massaccesi
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 129202

del: 23/02/2026

Oggetto:	INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalit� stand alone; presso i Comuni di Castegn� e Montegal della (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni).Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalit� asincrona_COMUNE_MONTEGALDELLA_BT
Mittente:	Enel
Numero allegati:	1
Nome file allegati:	104997849.pdf



Grids Italia
Area Regionale Veneto - Friuli Venezia Giulia
Unità Territ. Vicenza - Dispiacimento e Servizi
Via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma - Italia
T +39 06 83051



E-DIS-20/02/2026-0255451

REGIONE DEL VENETO
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.ve
neto.it

DIS/MCNTRI/UT-VIDOE

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **EDIS104997845 (citare tale riferimento nell'oggetto o nel testo della risposta)**
INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnaro e Montegalabella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona_COMUNE_CASTEGNERO_BT

Spett.le Regione del Veneto

con riferimento alla Conferenza dei Servizi in oggetto, vi comunichiamo che per quanto di competenza nulla osta alle opere oggetto della conferenza dei servizi.

Vi precisiamo che è presente un'infrastruttura elettrica di nostra proprietà nei pressi dell'area oggetto della conferenza dei servizi, nel caso tale infrastruttura fosse incompatibile con le opere previste, vi chiediamo di inviarci una richiesta di preventivo per la risoluzione dell'interferenza.

Inoltre, se fossero necessarie delle nuove forniture per l'area o per l'opera in progetto, al fine di valutare la disponibilità di energia elettrica è altresì necessario che ci pervenga una richiesta di preventivo tramite i canali ufficiali di e-distribuzione.

Nell'esecuzione di lavori in prossimità dei nostri impianti in servizio, Vi raccomandiamo di porre in atto tutte le cautele, diligenza e prudenza del caso, ricorrendo, se necessario, allo scavo a mano. Con l'occasione richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni del D.L.G.n.81 del 09 Aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed in particolare sugli art. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, senza che siano adottate idonee precauzioni. Ricordando che l'art.130 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 vieta a chiunque di danneggiare o comunque di manomettere le condutture elettriche, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa derivare a persone, animali o cose, in dipendenza dei lavori di cui sopra.

L'eventuale richiesta per segnalazione sul posto delle linee elettriche dovrà essere rivolta alla Unità territoriale di Vicenza (Sig. Eris Righetto tel. 320 310 8757).

Vi ricordiamo che è a Vostra disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, numero Verde 803500 il

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 60001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Domenico Cimarosa 4 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro I.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

id: 104997845



e-distribuzione

servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Con l'occasione Vi invitiamo a visitare il sito internet di e-distribuzione SpA all'indirizzo web e-distribuzione.it per informazioni e servizi online. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili per rispondere ad esigenze specifiche, come ad esempio visualizzare i propri consumi di energia elettrica.

Distinti saluti.

Emanuel Massaccesi
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 129243

del: 23/02/2026

Oggetto: INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalit ; & stand alone; presso i Comuni di Castegnero e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni).Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalit ; asincrona_COMUNE_CASTEGNERO_BT

Mittente: Enel

Numero allegati: 1

Nome file allegati: 104997845.pdf



info@viacqua.it | viacqua@pec.viacqua.it
www.viacqua.it

Prot. 2026.0003361
Vs.rif. PEC del 18/02/2026
Red: gin
Ver: das
Prot. Prec.

Spett.le
REGIONE VENETO
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria
Direzione Ricerca Innovazione e Competitività
Energetica
Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e
Autorizzazioni
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Vicenza, 20/02/2026

Oggetto: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnaro e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona.


In riferimento all'intervento in oggetto, dagli elaborati progettuali trasmessi non si rileva alcuna interferenza con i sottoservizi gestiti e, in generale, con i sedimi stradali interessati dagli stessi sottoservizi;

inoltre, ad oggi, nell'ambito delle aree di progetto, non è prevista la realizzazione di nuove infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.

Per tali ragioni, non si ritiene di dover esprimere alcun parere in merito all'intervento; tuttavia, per completezza e ai fini di una valutazione da parte del Proponente, si trasmette estratto cartografico dei sottoservizi gestiti nell'ambito di intervento dei quali è nota l'esistenza.

Si rileva inoltre che, qualora in fase esecutiva si rendessero necessari scavi o attività di cantiere diversi da quelli previsti dal progetto o in ambiti al di fuori di quelli previsti dallo stesso, dovrà essere richiesta alla scrivente, prima dell'inizio dei lavori, la tracciatura dei sottoservizi esistenti e gestiti sul posto all'indirizzo info@viacqua.it.

Si comunica infine che, nel caso in cui si rilevassero, in fase esecutiva, interferenze attualmente non previste o note tra le opere in argomento e le condotte gestite dalla scrivente, l'onere della risoluzione progettuale ed esecutiva dell'interferenza, così come ogni altro accorgimento necessario a garantire la

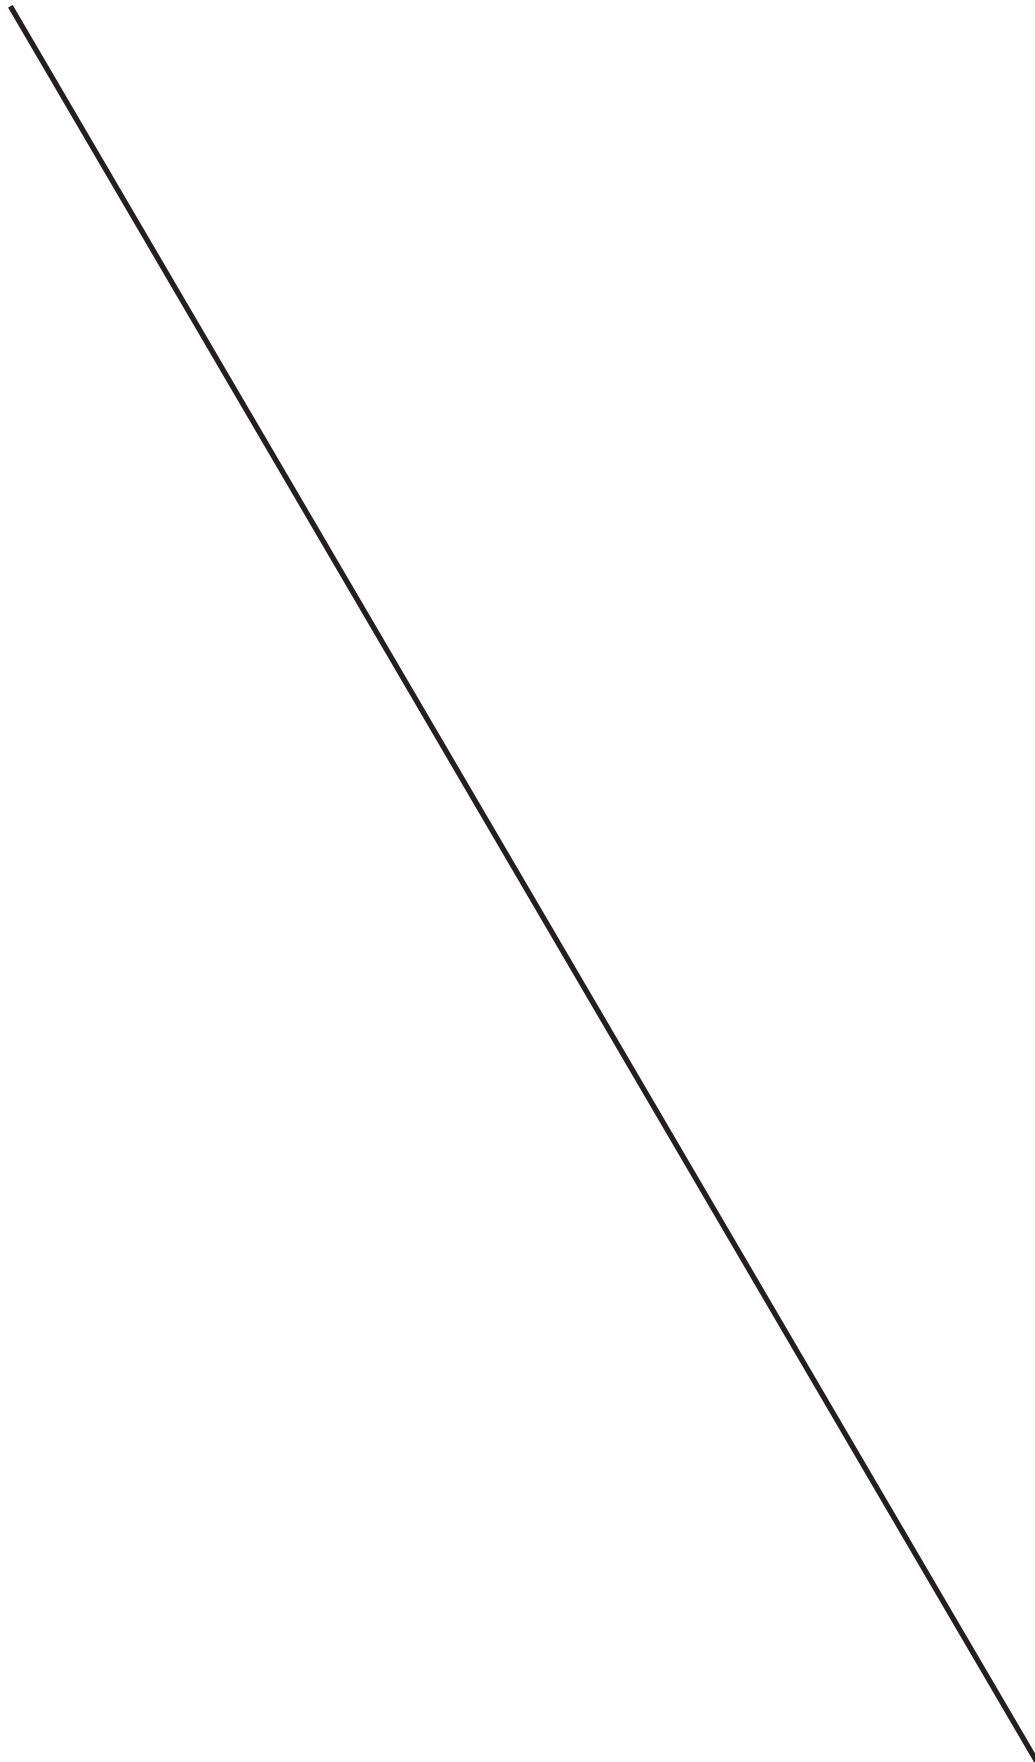



info@viacqua.it | viacqua@pec.viacqua.it
www.viacqua.it

continuità del servizio di acquedotto e di fognatura, dovranno trovare capienza nel quadro economico delle opere in oggetto.

Ferme tutte le disposizioni applicabili del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Si rimane a disposizione, per ogni utile chiarimento, con Enrico Giuriato al tel. 348 237 4428 o e-mail enrico.giuriato@viacqua.it.

Distinti saluti.

Responsabile Settore Investimenti

Stefano D'Attilio

Allegati:

CastegneroSottoservizi.pdf



Legenda

Captazione		Ciano
? Dato Incompleto		Verde
● Pozzo		Arancio
● Pozzo Fuori Servizio		
● Sorgente		Etichette Nodi
● Sorgente Fuori servizio		Impianti Depurazione
Serbatoio		● Dato incompleto
■ Accumulo		● Imp. Trattamento - Depuratore
■ Accumulo Fuori Servizio		● Imp. Trattamento - Vasca Imhoff
■ Pensile		Impianti Sollevamento
? Dato Incompleto		● Impianto di Sollevamento
● Impianto di Trattamento		● Imp. Soli. Bianca
● Casa dell'acqua		● Imp. Soli. Nera
● Fontana		● Imp. Soli. Mista
● Fontana		Sfioratori
● Fontana Fuori Servizio		● Dato incompleto
Impianto di spinta		● Sfiatore
● Impianto di spinta		● Vasca prima pioggia
● Impianto di spinta Fuori Servizio		● Scaricatore di emergenza di reti
Simboli		● Sfiatore impianti
● Riduttore di pressione		● Manufatto Speciale, Sfiatore, Ripartitori di portata
● Saracinesca, Aperto		● Sfiatore di rete
● Saracinesca, Chiuso		● Scaricatori di emergenza di impianti
● Scarico		Scarico
Condotta - Adduzione		● Scarico, Scarico finale, Nera
— Adduzione, Dato incompleto		● Scarico, Bianca
— Consortile, In servizio		● Scarico
— Consortile, Da collaudare		● Scarico, Scaricatore di piena, Bianca
— Adduzione, In servizio		● Scarico, Mista
— Adduzione, Da collaudare		● Scarico, Scarico di sfioro, <Null>
— Adduzione, Consortile, Fuori servizio		● Scarico, Scarico di sfioro, Bianca
Condotta - Distribuzione		● Scarico, Scarico di sfioro, Mista
— Dato incompleto		● Vasca laminazione
— In servizio		Rete Fognatura
— Da collaudare		— Dato incompleto
— Fuori servizio		— Rete Mista a gravità
Condotta - Allacciamento		— Rete Mista in pressione
— Dato incompleto		— Rete Nera a gravità
— Allacciamento		— Rete Nera in pressione
— Post Scarico		— Rete Bianca a gravità
— Post Allaccio		— Rete, Bianca, Tubo in pressione
— Fuori servizio		— Corso d'acqua a cielo aperto
— Da collaudare		— Corso d'acqua tombinato Bianca
Condotta - Altri usi		— Corso d'acqua tombinato Mista
— Altri usi, dato incompleto		Gestione Provvisoria
— Condotta di scarico		■ Rete non Gestita
■ Uso antincendio		■ Rete Privata
■ Uso industriale/tecnologico		Asse Stradale
■ Uso innaffiamento aree verdi		■ Confini comunali
— Condotta - Dato incompleto		— CTR_001_Fabbricati
Condotta - Buffer		— CTR_001_Fabbricati_Area
■ Antisfilamento		— CTR_002_Viabilita
■ Blu		— CTR_007_Ferrovie
■ Rosso		— CTR_010_Altimetrie_Testi
		— CTR_010_Altimetrie



— CTR_042_Agg_Viabilita

Legenda





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato B2 Decreto n. 23 del 21-10-2026

pag. 17/105

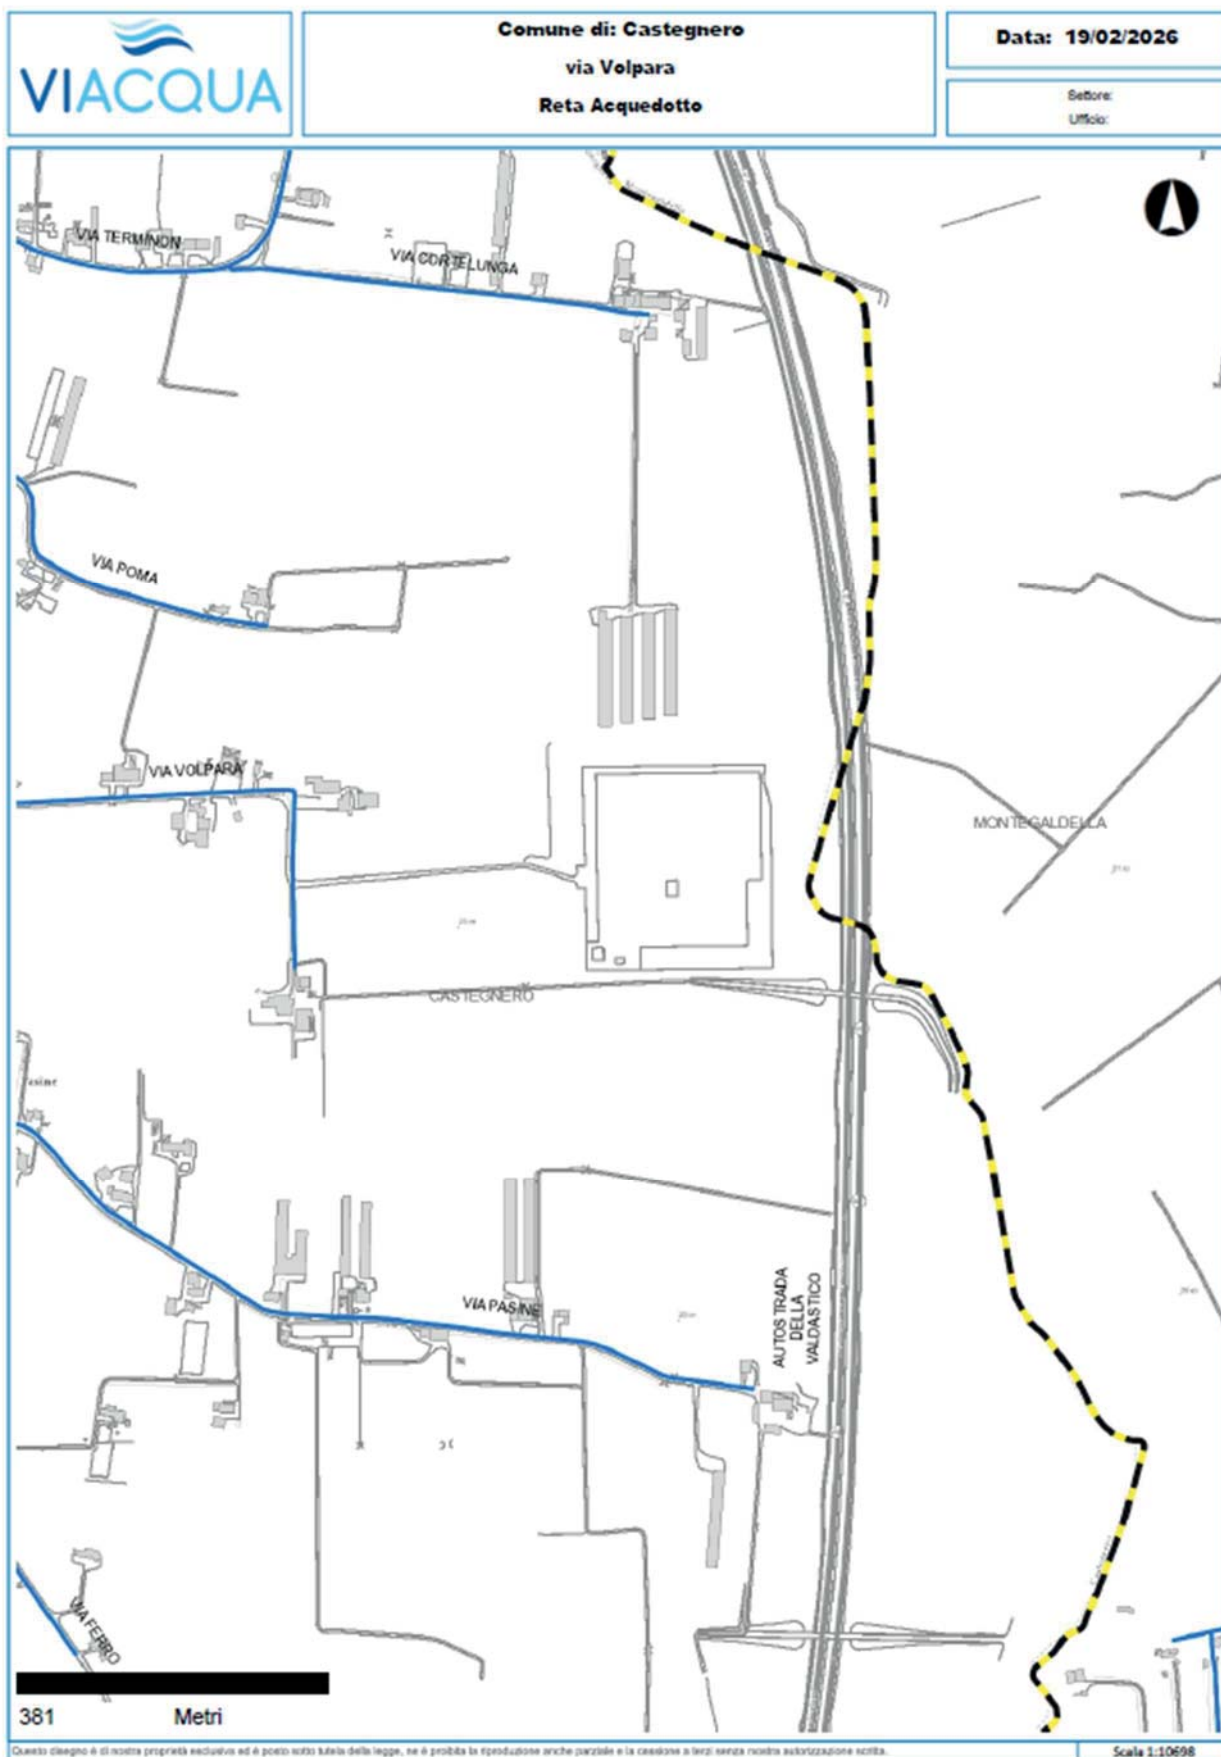

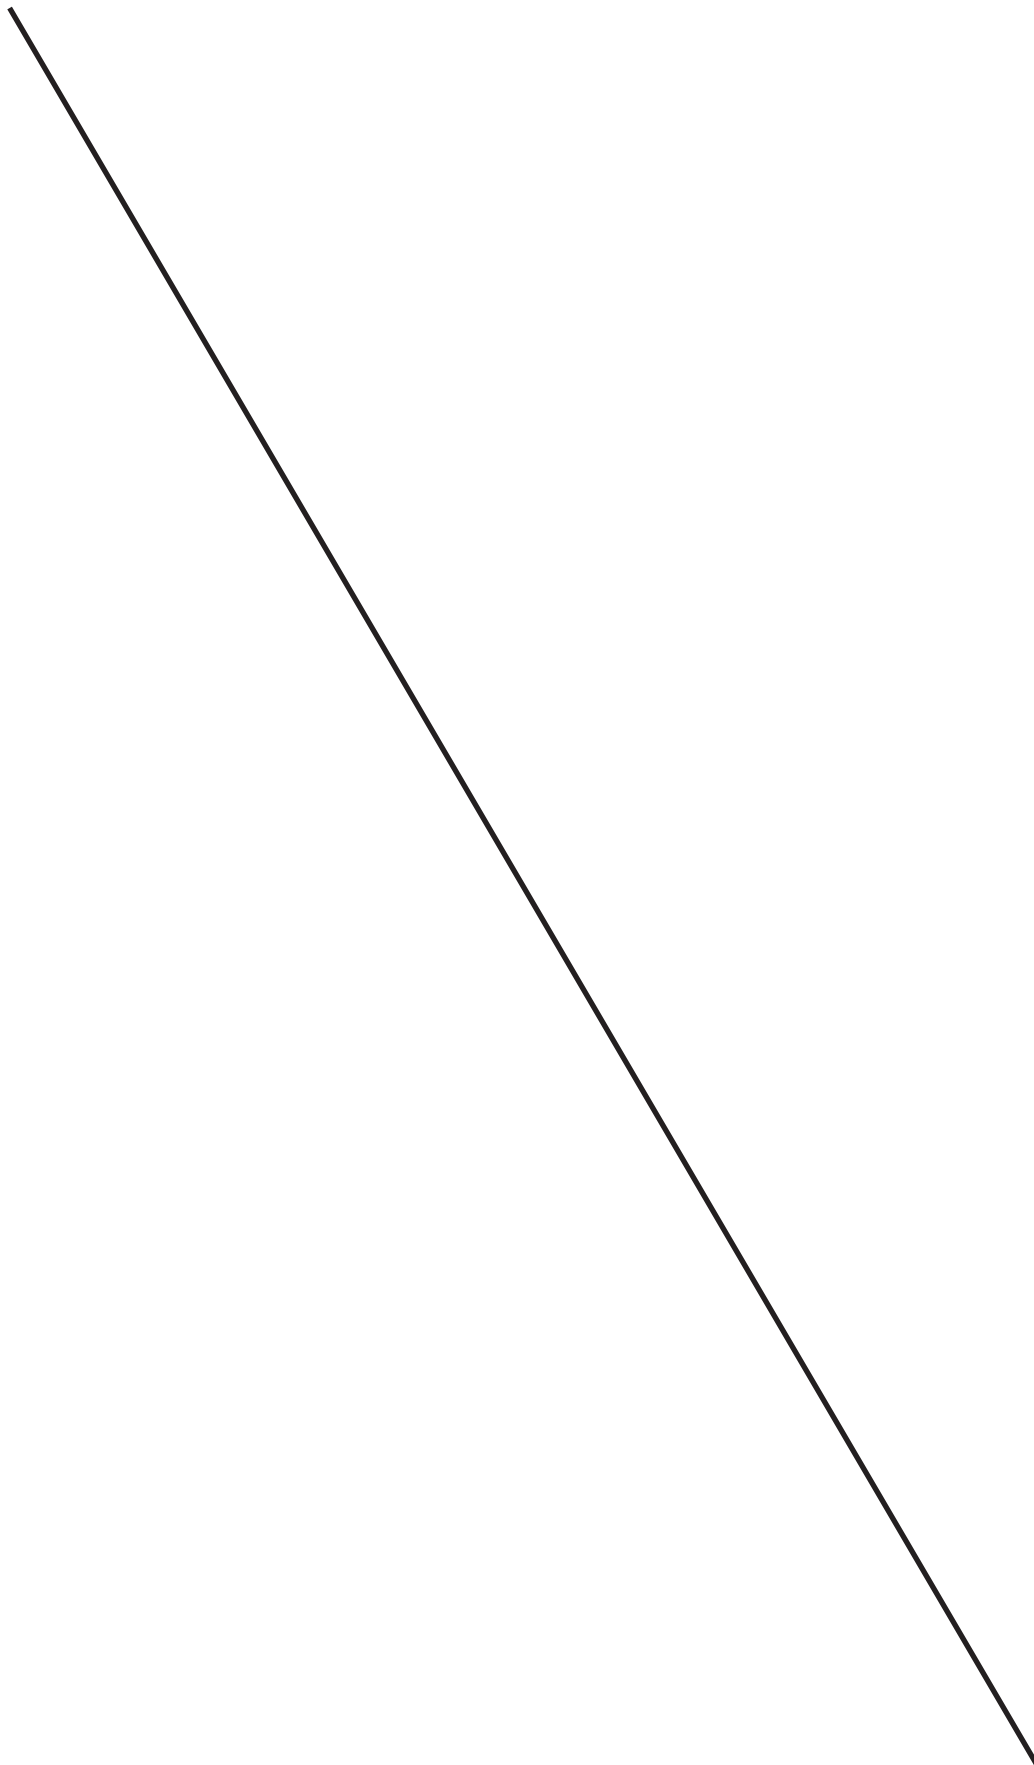



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 130569

del: 23/02/2026

Oggetto:	Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalit� stand alone presso i Comuni di Castegnero e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalit� asincrona
Mittente:	VIACQUA SPA
Numero allegati:	2
Nome file allegati:	CastegneroSottoservizi.pdf gin-das_20260219_152317.pdf



Prot. 3430 AM/bs

Vicenza, 20/02/2026

Spett.le
Regione Veneto
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria
Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica
U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazione
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Rif. fascicolo n. 2025-III/5.12
Pratica C435/2026

OGGETTO: Conferenza dei Servizi relativa al rilascio dell'autorizzazione unica ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnaro e Montegalda (VI) ai sensi dell'allegato C, sezione 1 lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.
Rif. Pratica BESS 06 2025.

Premesso che con contratto di Concessione di Servizio stipulato tra la Provincia di Vicenza e Viabilità S.r.l. Unipersonale, rep. 37116 del 28/11/2025, è stato affidato a Viabilità S.r.l. Unipersonale lo svolgimento dell'attività istruttoria e il rilascio dei provvedimenti amministrativi che il Codice della Strada e il Regolamento di attuazione prevedono per l'Ente proprietario della strada;

In relazione alla Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona relativa a quanto indicato in oggetto ed indetta dal competente Ufficio della Regione Veneto, il giorno 18/02/2025, ai sensi della normativa statale e regionale vigente;

Analizzati gli elaborati grafici allegati alla richiesta di parere indicato in oggetto;

Considerato che il progetto in questione, riguarda la realizzazione di accumulo elettrochimico (bess) su terreno agricolo in Comune di Castegnaro (VI) e per le opere infrastrutturali di connessione, anche parte di terreni in Comune di Montegalda (VI);

Verificato che sia il nuovo impianto di accumulo in questione che le opere infrastrutturali di connessione, non interessano strade di proprietà della Provincia di Vicenza;

Tenuto conto pertanto che lo scrivente Ufficio non ha alcuna competenza ad esprimersi in merito al progetto ed alle interferenze;

Vista l'istruttoria predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Concessioni e Autorizzazioni;
Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione pervenuta, si comunica la

NON COMPETENZA

ad esprimere qualsiasi parere relativo al progetto di cui alla Conferenza dei Servizi in questione, lasciando in capo al competente Ufficio della Regione Veneto, ogni provvedimento che questo intenderà rilasciare.

Distinti saluti.

Viabilità Srl Unipersonale
Ufficio Concessioni e Autorizzazioni
Il Responsabile
(Geom. Alberto Magnabosco)
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2001



Responsabile del procedimento: geom. Alberto Magnabosco - Viabilità S.R.L. Unipersonale - tel. 0444/385711 - e-mail amagnabosco@viabilita.it



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 131262

del: 24/02/2026

Oggetto:	C435-2026 - REGIONE DEL VENETO - Rif. Pratica: BESS 06-2025 - ARCHIVIAZIONE PRATICA DI NON COMPETENZA - Costruzione ed esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalit��; "stand alone" presso i Comuni di Castegn��ro e Montegaldella (VI) - avv.io del procedimento e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalit��; asincrona.
Mittente:	Vi.Abilit��
Numero allegati:	2
Nome file allegati:	Segnatura.xml arcv C435-2026-III-5.12_signed.pdf



Vicenza 25/02/2026
DI-NOR./VICE/FAN. Prot. 053/2026
EAM114343

Spett.
Regione del Veneto
Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni
Fondamenta S. Lucia Cannareggio, 23
30121, Venezia
PEC
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnero e Montebelluna (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.
Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni).


Con riferimento alla Vostra nota Prot. n. 122227 del 18/02/2026, pari oggetto, Vi comuniciamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

Distinti Saluti.

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Vicenza

Manager
Fabio Varotto
VAROTTO FABIO
2026-02-25 10:20


Centro di Vicenza
Viale Battaglione Val Leogra, 92
36100 - Vicenza
Tel. 0444563038
Fax. 0444962393
Chiama Prima di Scivare 800 900 010
centrovicenza@pec.snam.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede legale: Milano (MI), Via Vezza d'Oglio, 6
Capitale sociale: Euro 1.200.000.000 I.v.
Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

Confidential



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 134659

del: 25/02/2026

Oggetto: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità ?stand alone? presso i Comuni di Castegnaro e Montegaldella (VI), ai

Mittente: Centro Snam di Vicenza

Numero allegati: 3

Nome file allegati: image001.jpg
image002.jpg
CDS BESS Castegnaro+Montegalda.pdf



CDG.ST VE.REGISTRO UFFICIALE.U.0179201.27-02-2026

Mod.AER.05-2



ST13/AAG/VENEZIA/SP/c
Vs. Rif. 0122227, 18/02/2026
Ns. Rif. CDG-0145138-A, 18/02/2026
Pratica: VE2026/0091
(DA CITARE SEMPRE NELLA CORRISPONDENZA)

Spett.le REGIONE VENETO AREA POLITICHE ECONOMICHE,
CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE
E COMPETITIVITÀ ENERGETICA UNITÀ
ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
E AUTORIZZAZIONI
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

e p.c. AUKERA ITALY 10 SRL
LARGO GUIDO DONEGANI, 2
20121 MILANO (MI)
P.Iva/C.F.: 13772790963
aukeraitaly10@legalmail.it

AI SUPPORTO TECNICO – SEDE

OGGETTO: RIF. BESS 06-2025. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA, ART. 9 COMMA 1 DEL D.LGS. 190/2024, AI FINI DELLA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO (BESS) IN MODALITÀ "STAND ALONE", AI SENSI DELL'ALLEGATO C, SEZIONE I, LETTERA U) DI 150,00 MW DI POTENZA DI IMMISSIONE E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE, CON INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI, NEI COMUNI DI CASTEGNERO E MONTEGALDELLA (VI).

Riscontriamo la richiesta in epigrafe, intesa ad ottenere quanto in oggetto, per comunicare che questa Struttura Territoriale non ha competenza in merito all'intervento proposto, in quanto lo stesso non ricade all'interno della viabilità in gestione ad Anas.

Per le ragioni sopra esposte, questa Struttura Territoriale non parteciperà alla Conferenza di Servizi. Qualora, nel prosieguo del procedimento in essere, Anas dovesse essere coinvolta in lavorazioni prospicienti strade oppure in particelle catastali ricadenti in gestione alla Scrivente, si resta in attesa di eventuale nota apposita.

La presente non costituisce avvio del procedimento.

Per chiarimenti e/o informazioni, si può contattare l'Ufficio Service e Patrimonio/Licenze e Concessioni inviando un'email a concessioni.veneto@stradeanas.it. Le comunicazioni formali inerenti il presente procedimento dovranno pervenire alla pec ve.service-patrimonio@postacert.stradeanas.it.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

Dott. Aldo Baldi

ESPRIMO da ALDO
BALDI
Data: 11/26/2026
alle 17:10:57 CET

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587





Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 142007

del: 02/03/2026

Oggetto: Protocollo nr: 179201 - del 27/02/2026 - CDG - ANAS S.p.A. - Direzione Generale RIF. BESS 06-2025. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA, ART. 9 COMMA 1 DEL D.LGS. 190/2024, AI FINI DELLA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO (BESS) IN MODALITÀ"STAND ALONE", AI SENSI DELL'ALLEGATO C, SEZIONE I, LETTERA U) DI 150,00 MW DI POTENZA DI IMMISSIONE E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE, CON INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI, NEI COMUNI DI CASTEGNERO E MONTEGALDELLA (VI). Pratica: VE2026/0091

Mittente: ANAS S.p.A.

Numero allegati: 2

Nome file allegati: CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0179201.pdf
Segnatura.xml



Data 16/03/2026

Protocollo N° 0166184 Class: H.420.03.1 Fasc. 517

Allegati N° 0

Oggetto: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnaro e Montebelluna (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.

Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni).

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Valutazioni della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e servizi Tecnici.

Regione del Veneto
Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica
U.O. Infrastrutture energetiche e Autorizzazioni
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Con riguardo alla nota di convocazione della Conferenza di servizi decisoria prot. 122227 del 18/02/2026, si comunica che questa Direzione esprime pareri sulla coerenza degli interventi proposti rispetto al vigente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA 2021-2027), redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, competente per territorio, con riferimento alle relative *Mappe di allagabilità, pericolosità e rischio* e *Norme Tecniche di Attuazione*, che costituiscono la disciplina da osservare nelle aree a pericolosità idraulica, nelle zone di attenzione, nelle aree fluviali e nelle aree non mappate allo stato delle conoscenze.

Il PGRA è un Piano territoriale di settore a scala di bacino idrografico, strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo, sovraordinato rispetto agli strumenti urbanistici (che sono, ove non conformi, modificati di diritto) e rappresenta uno strumento fondamentale per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali.

Il Piano è stato adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con delibera n.3 del 21/12/2021 (GU n. 29 del 04/02/2022) e approvato con DPCM 1 dicembre 2022 (GU n.31 del 07/02/2023).

Le mappe di allagabilità - altezze idriche, di pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono state recentemente revisionate e aggiornate, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Direttiva Alluvioni e dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 49/2010, e adottate in salvaguardia dalla Conferenza Istituzionale Permanente, ai sensi dell'art. 65, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, con delibera CIP n.12 del 18/12/2025.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difegasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difegasuolo@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279
P.IVA 02392630279

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) UAD5KN



Le mappe sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del comunicato di adozione in salvaguardia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - GU Serie Generale n.16 del 21/01/2026 e sono consultabili nel sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali al seguente link: <https://sigma.distrettoalpiorientali.it/sigma/webgisviewer?webgisId=38>.

Ciò premesso, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dal proponente e confrontando gli elaborati cartografici con le suddette mappe di allagabilità, pericolosità e rischio, recentemente aggiornate e adottate in salvaguardia, la zona individuata per la realizzazione dell'impianto in oggetto ricade esternamente rispetto alle aree caratterizzate da pericolosità idraulica, pertanto il PGRA non individua vincoli ostativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
dott. ing. Vincenzo Artico

Per informazioni:

U.O. Assetto Idrogeologico - Direttore: ing. Enrico Lorenzetti

Referente: Geom. Roberta Secchieri - Tel. 041 2792346

Impianto Castegnaro_BESS 06-2025.docx

copla cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ARTICO VINCENZO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difegasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difegasuolo@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279
P.IVA 02392630279

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) UAD5KN



Strategie di Sviluppo Rete e
Dispacciamento
Programmazione Territoriale
Efficiente

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. +39 0683138111 - www.terna.it
Reg. Imprese di Roma. C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A. 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

VIA PEC

Spettabile

REGIONE DEL VENETO

Area Politiche Economiche, Capitale

Umano e Programmazione Comunitaria

Direzione Ricerca Innovazione e

Competitività Energetica

Unità Organizzativa Infrastrutture

Energetiche e Autorizzazioni

[ricercainnovazioneenergia@pec.regione.](mailto:ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it)

veneto.it

e p.c. Spettabile

AUKERA ITALY 10 S.R.L.

aukeraitaly10@legalmail.it

OGGETTO: CDS –Codice pratica TERNA 202403173 – Cod. Pratica: BESS 06-2025 – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnero e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.

Proponente: AUKERA ITALY 10 S.r.l.

Comune: Castegnero (VI)





Strategie di Sviluppo Rete e
Dispacciamento
Programmazione Territoriale
Efficiente

Ci riferiamo alla Vs. comunicazione prot. n. 0122227 del 18.02.2026 di pari oggetto della presente (ns. prot. TERNA/A20260022526 del 18.02.2026), per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

Premesso che:

- in data 23.05.2024 la Società AUKERA ITALY 10 S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) per una potenza totale in immissione e prelievo pari a 150,00 MW, nel Comune di Castegnero (VI).
- in data 06.06.2024 con lettera prot. TERNA/P20240061027 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento in antenna a 220 kV su un adeguamento/ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 220/132 kV denominata "Castegnero", previa realizzazione dell'intervento 257-P del Piano di Sviluppo Tema.
- in data 27.09.2024 la Società AUKERA ITALY 10 S.r.l. ha accettato la STMG suddetta.
- in data 21.02.2025 la Società AUKERA ITALY 2 S.r.l. ha volturato la suddetta STMG alla società AUKERA ITALY 10 S.r.l.;
- in data 12.08.2025 la Società AUKERA ITALY 10 S.r.l. ha trasmesso tramite portale MyTerna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN.
- in data 04.11.2025 con lettera prot. TERNA/P20250131736 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Per quanto sopra, si conferma che Terna ha emesso il parere di rispondenza delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete (Benestare), documento ufficiale ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, allegato alla presente.

Si evidenzia che nell'ambito del procedimento unico autorizzativo e/o ambientale è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale trasmessa e/o benestariata da Terna completa delle opere di utenza e delle opere di rete, così come identificate nella Soluzione Tecnica Minima Generale.

Si coglie l'occasione per precisare che il riscontro fornito con la presente comunicazione, non esonera il richiedente dal rispetto degli obblighi assunti con la richiesta di connessione alla RTN ed inerenti agli adempimenti previsti dal TICA e dal Codice di Rete.



Strategie di Sviluppo Rete e
Disseminamento
Programmazione Territoriale
Efficiente

A tal proposito il coinvolgimento del Gestore nel procedimento autorizzativo de quo non vale come evento sostitutivo della Comunicazione di avvio procedimento ex art. 21 TICA e dei successivi adempimenti previsti dalla regolazione vigente.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Mauro Caprastianca

Mauro Caprastianca

Firmato da Mauro
Caprastianca
Data: 11/12/2026
alle 15:22:12 UTC

All.c.s.



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 174078

del: 19/03/2026

Oggetto:	CDS -CODICE PRATICA TERNA 202403173 - COD. PRATICA: BESS 06-2025 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS.MM. E II. E CONTESTUALE INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, L. 241/1990, IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA. ISTANZA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA, ART. 9 COMMA 1 DEL D.LGS. 190/2024, AI FINI DELLA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO (BESS) IN MODALITA' STAND ALONE; PRESSO I COMUNI DI CASTEGNERO E MONTEGALDELLA (VI), AI SENSI DELL'ALLEGATO C, SEZIONE I, LETTERA U) DI 150,00 MW DI POTENZA DI IMMISSIONE E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE. PROPONENTE: AUKERA ITALY 10 S.R.L. COMUNE: CASTEGNERO (VI)#119375392#
Mittente:	Tema SpA
Numero allegati:	3
Nome file allegati:	202403173-CDS-VENETO_All1.pdf 202403173-CDS-VENETO_All2.pdf 202403173-CDS-VENETO.pdf



Ufficio Tecnico

Prot.n. _____

COMUNE DI MONTEGALDELLA

provincia di Vicenza
via Roma n. 19 – 36047 Montebelluna (VI)
codice fiscale e partita iva 00546830241
telefono 0444 635151
montebelluna.vi@cert.ip-veneto.net

Montebelluna li, 09.03.2026

Spettabili Enti:

REGIONE VENETO

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria - Direzione Ricerca
Innovazione e Competitività Energetica
Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e
Autorizzazioni

mail: energiaautorizzazioni@regione.veneto.it

pec: ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

MASE – Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale Economia Circolare e
Bonifiche

pec: ECB@pec.mase.gov.it

MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale Infrastrutture e
Sicurezza Divisione V - Sezione laboratori e servizi
tecnici

pec: dgis.div05@pec.mase.gov.it

MASE – Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale Uso Sostenibile del
Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI)

pec: ussri@pec.mite.gov.it

MINISTERO DELLA CULTURA

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
Servizio V - Tutela del Paesaggio

pec: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Verona, Rovigo e Vicenza

pec: sabap-vr@pec.cultura.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento dei VVF, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
- Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza
Tecnica - Area Rischi Industriali

pec: Ufficio dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it



MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione generale lavori e del demanio

pec: geniodife@postacert.difesa.it

COMANDO PROVINCIALE VVF DI VICENZA

Ufficio prevenzione incendi

pec: com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it

ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione Territoriale Veneto

pec: dir.veneto-friuliveneziagiulia@pec.adm.gov.it

AGENZIA DEL DEMANIO - Ufficio Dogane Vicenza

pec: dogane.vicenza@pec.adm.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento dei Trasporti Terrestri

dat.nordest@pec.mit.gov.it

**Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e
delle Infrastrutture Stradali e Autostradali**

ansfisa@pec.ansfisa.gov.it

Ministero Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione generale infrastrutture e sicurezza

Divisione VI Sezione UNMIG Italia Settentrionale

unmig.bologna@pec.mase.gov.it

Comando 3^ Regione Aerea Aeronautica Militare

Reparto Territorio e Patrimonio

aeroscuolaeroregione3@postacert.difesa.it

PROVINCIA DI VICENZA

pec: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

COMUNE DI CASTEGNERO (VI)

pec: castegn timero.vi@cert.ip-veneto.net

Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

pec: consorzio@pec.altapianuraveneta.eu

Azienda AULSS n.8 Berica

pec: protocollo.aulss8@pecveneto.it

Direzione Generale per le Tecnologie delle

comunicazioni e la sicurezza informatica

Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione

pec: dgtcsi.segreteria@pec.mise.gov.it

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

pec: alpiorientali@legallmail.it

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA

pec: parericoncessioni@pec.altapianuraveneta.eu



Consiglio di Bacino Bacchiglione
pec: protocollo@aato.venetoriental.it

Viacqua S.p.A.
pec: viacqua@pec.viacqua.it

Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea
– Reparto Territorio e Patrimonio
pec: aerosquadraregione1@postacert.difesa.it

RFI – Rete ferroviaria italiana
pec: reteferroviariaitaliana@pec.rfi.it

Servizio Epidemiologico Regionale
pec: protocollo.azero@pecveneto.it

Autorità per la Laguna di Venezia
pec: oopp.triveneto@pec.mit.gov.it

Agenzia del Demanio
Direzione territoriale del Veneto
pec: dre_veneto@pec.agenzia demanio.it

Ufficio dei Monopoli del Veneto
pec: monopoli.venezias@pec.adm.gov.it

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
pec: ternareteitaliaspa@pec.terna.it

SNAM RETE GAS
pec: snam@pec.snam.it

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
pec: protocollo@pec.enac.gov.it

ENAV – Direzione Servizi Navigazione Aerea
pec: protocollogenerale@pec.enav.it

ANAS S.p.A.
Azienda Nazionale Autonoma delle Strade
pec: anas.veneto@postacert.stradeanas.it

Veneto Strade S.p.A.
pec: venetostrade@pec.venetostrade.it

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

TIM S.p.A.
pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

FIBER COP SPA
pec: fibercopspa@pec.fibercop.it



ISPRA

pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA

pec: protocollo@pec.arpav.it

MINISTERO DELLA SALUTE

D.G. per la Prevenzione Sanitaria

pec: daprev@postacert.sanita.it

OGGETTO: Impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità “stand alone” presso il Comune di Castegnaro (VI) - Denominazione Progetto: BESS 06 – 2025 - Proponente: Aukera Italy 10 S.r.l.

A seguito di Vostra Comunicazione di *“Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità - stand alone - presso il Comune di Castegnaro (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse”*, acquisita al Protocollo Comunale n. 6094 del 29.09.2025, si comunica quanto segue:

Oltre alle valutazioni già trasmesse con nota prot. n. 7331 in data 19 novembre 2025, si evidenzia che tutti i contratti preliminari allegati alla pratica in oggetto riguardano aree pertinenti a Comuni ubicati in Provincia di Cuneo;

Alla luce delle incongruenze riscontrate, si reputa necessario respingere la pratica in questione, a causa dell'incompletezza e dell'inesattezza delle informazioni presentate.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio
Geom. Massimo MUSSOLIN
Documento firmato digitalmente



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 185525

del: 25/03/2026

Oggetto:	Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per lacostruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalitá "standalone" presso i Comuni di Castegnaro e Mont
Mittente:	MONTEGALDELLA
Numero allegati:	3
Nome file allegati:	image_B9C14A515ED1.png Prot_Par 0001832 del 23-03-2026 - Allegato Contrario_BESS 06 - 2025_Castegnaro_nota_del_03_2026.pdf.p7m Segnatura.xml



Direzione Operativa Infrastrutture
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Verona
S.O. Ingegneria
La Responsabile

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 24/3/2026
RFI.DOIT.VR.INGVA0011VP2026\0002345



Regione del Veneto
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria Direzione Ricerca
Innovazione e Competitività Energetica Unità
Organizzativa Infrastrutture Energetiche e
Autorizzazioni
pec: ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

p.c. Comune di Castegnaro
pec: castegnaro.vi@cert.ip-veneto.net

p.c. Comune di Montebelluna
pec: montebelluna.vi@cert.ip-veneto.net

p.c. Spett. Aukera Italy 10 S.r.l.
pec: aukeraitaly10@legalmail.it

p.c. RFI S.p.A.
DOIT Verona
Unità Territoriale Sud
c.a. Gerardo Fiorini

Oggetto: URB204 – Determinazione istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnaro e Montebelluna (VI).
Rif. Pratica: BESS 06-2025.
Espressione parere di competenza.

Richiedente: Regione del Veneto
Dipartimento: Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione: Ricerca Innovazione e Competitività Energetica

Allegati: 1. Nota Regione del Veneto Prot. 122227 del 18/02/2026
2. Nota Regione del Veneto Prot. 158334 del 10/03/2026
Ricevuta con Prot. RFI.DOIT.VR.INGVA0011VP2026\1969
3. Elaborato IT022_029_Inquadrimento su Ortofoto_0A

Piazzale XXV Aprile, 6 - 37138 Verona

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 bis del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 30.536.472,446,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01595571001 e P. Iva 01604081001 - R.F.I. A. 758380





In relazione alla convocazione di Conferenza di Servizi in oggetto, indetta dalla Regione del Veneto con nota prot. 122227 del 18/02/2026, la Sottoscritta Ing. Daniela Rotondo, in rappresentanza DOIT Verona, comunica quanto segue a seguito di disamina tecnica della documentazione trasmessa

Considerato che:

- L'area di intervento ricade al di fuori della fascia di rispetto ferroviaria;
- L'installazione interesserà esclusivamente proprietà di terzi;

La Scrivente struttura ritiene di non dover esprimere alcun benestare per la pratica in oggetto.

DOIT Verona rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore supporto o chiarimento si rendesse necessario nel prosieguo del procedimento.

Cordiali saluti.

Daniela Rotondo



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 185624

del: 25/03/2026

Oggetto:	URB204 - Determinazione istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalita' "stand alone" presso i Comuni di Castegnero e Montegaldella (VI). Rif. Pratica: BESS 06-2025. Espressione parere di competenza. [RFI.DOIT.VR.INGA0011P\2026\0002345]
Mittente:	Direzione Infrastrutture Territoriale di Verona
Numero allegati:	2
Nome file allegati:	RFI.DOIT.VR.INGA0011P20260002345_1.pdf RFI.DOIT.VR.INGA0011P20260002345_2.zip



COMUNE DI CASTEGNERO NANTO

Via Mercato 43
36024 Castegnaro Nanto (VI)
C.F./P.IVA 04634700241

Castegnaro Nanto, li data del protocollo

Spett.le
Regione del Veneto
Dipartimento Energia

ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it
energiaautorizzazioni@regione.veneto.it

OGGETTO: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" presso il Comune di Castegnaro Nanto (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 06-2025. Comunicazione.

Com'è noto, si comunica che con legge della Regione del Veneto del 10 febbraio 2026, n. 1, pubblicata sul BUR Veneto del 20 febbraio 2026, n. 21 è stato istituito, a far data dal 21 febbraio 2026, il nuovo comune di Castegnaro Nanto, mediante fusione dei comuni di Castegnaro e Nanto.

Il sottoscritto, con decreto del Prefetto di Vicenza del 20.02.2026 prot. n. 0018679 Area II, agli atti del protocollo comunale n. 1 del 21.02.2026, è stato nominato Commissario prefettizio per la gestione provvisoria del nuovo comune di Castegnaro Nanto a decorrere dal 21 febbraio 2026 e fino all'insediamento degli Organi ordinari.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si richiamano, innanzitutto, la nota del 15/10/2025 protocollo n. 7487, con la quale venivano chieste integrazioni e chiarimenti e la successiva nota del 20/02/2026 protocollo n. 1236, con cui l'ex Sindaco del comune di Castegnaro comunicava il dissenso all'intervento proposto e chiesto la sospensione della conferenza di servizi decisoria.

Preme ricordare che l'art. 9 del D.lgs n. 190 del 25/11/2024 e s.m.i, stabilisce che la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e prevede *"le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata"*.

Corre l'obbligo di precisare che trattandosi di una scelta di natura prettamente discrezionale, che incide in maniera significativa sugli interessi dei cittadini, il sottoscritto ritiene necessario, oltreché



COMUNE DI CASTEGNERO NANTO

Via Mercato 43
36024 Castegnero Nanto (VI)
C.F./P.IVA 04634700241

opportuno, che tale decisione sia adottata dalla futura Amministrazione quale interprete degli interessi della collettività e titolare delle prerogative istituzionali a essa conferite dall'ordinamento.

Alla luce di quanto esposto si chiede a codesto Dipartimento di voler procedere alla sospensione della Conferenza dei servizi, in attesa che venga eletta la nuova Amministrazione, espressione del consenso popolare, legittimata a decidere sulla questione di cui trattasi, soprattutto ai fini di una adeguata compensazione a favore del Comune.

Il Commissario Prefettizio
Scipioni



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 190837

del: 27/03/2026

Oggetto:	Protocollo: AOO.17UW94ZL.26/03/2026.0001295 - STANZA AUTORIZZAZIONEUNICA, ART. 9 C.1 D.LGS. 190/2024, AI FINI DELLA COSTRUZIONE E LESERCIZIODELLIMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO (BESS) IN MODALITÀSTAND ALONE PRESSO IL COMUNE DI CASTEGNERO NANTO (VI). R...
Mittente:	Comune di Castegnaro Nanto
Numero allegati:	1
Nome file allegati:	Aukera_Richiesta_osservazioni_cds_2026_co.pdf.p7m



Area Tecnica e Gestionale
U.O. Agenti Fisici Attività Specialistica 2



Parere 26LUM091

Data 27/03/26

Parere su progetto illuminotecnico di un impianto di illuminazione esterno a servizio di un Impianto di Accumulo BESS da realizzare nel territorio comunale di Castegnaro (VI), ai sensi della Legge Regionale n. 17/09.

In riferimento all'oggetto, nell'ambito del Procedimento di Autorizzazione Unica Regionale, per la realizzazione di un impianto di accumulo BESS, la richiedente **AUKERA ITALY10 S.r.l.** ha presentato un progetto per la realizzazione dell'impianto suddetto.

La presente nota tecnica è relativa alla sola matrice "inquinamento luminoso", ai fini del rispetto della normativa regionale vigente in materia.

E' stata trasmessa ed esaminata la seguente documentazione progettuale presentata:

- Documento 1: IT022_065_Relazione verifiche illuminotecniche;
- Documento 2: IT022_066_Planimetria impianto illuminazione.

Impianto oggetto del parere

Illuminazione esterna a servizio dell'Impianto di accumulo BESS da realizzare nel territorio comunale di Castegnaro (VI).

E' prevista una illuminazione perimetrale a servizio del sito che, come dichiarato dal proponente, sarà circoscritta ai varchi d'ingresso e al perimetro di impianto. I punti luce a LED saranno su pali di altezza pari a 3 metri mentre l'attivazione avverrà esclusivamente in orario notturno e in presenza di effettiva necessità.

Riferimenti normativi

La norma per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli Osservatori astronomici è la **Legge Regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n.17** (pubblicata sul B.U.R. n. 65/2009).

I punti fondamentali della LR presi in considerazione nel caso in oggetto sono i seguenti:

1. Utilizzo di apparecchi con emissione nulla verso l'alto (art. 9, comma 2, lettera a).
2. Utilizzo di apparecchi a LED con efficienza della sorgente superiore a 90 lm/W (art. 9, comma 2, lettera b).
3. Le luminanze e gli illuminamenti medi mantenuti non dovranno essere superiori, entro le tolleranze (dell'ordine del 15%), a quelli minimi previsti dalle norme di sicurezza specifiche UNI per le categorie/riferimenti illuminotecnici selezionati (art. 9, comma 2, lettera c).
4. Presenza di controllo di flusso e riduzione del flusso superiore al 30% entro le ore 24.00 (art. 9, comma 2, lettera d), o spegnimenti e riduzioni di flusso ulteriormente migliorativi.



Considerando la tipologia di impianto, sono applicabili per estensione le linee guida obbligatorie per la progettazione illuminotecnica negli impianti agrivoltaici o fotovoltaici a terra, disponibili all'indirizzo <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-per-i-progettisti>.

Le valutazioni tecniche non comprendono gli aspetti di impiantistica e sicurezza elettrica che dovranno rispondere alle normative vigenti in materia (D. Lgs. n. 81/2008, D.M. n. 37/2008 e norme CEI di settore).

Considerazioni tecniche

In base alla documentazione tecnica si possono svolgere le seguenti considerazioni, con riferimento ai punti normativi e alle linee guida evidenziati nel precedente paragrafo.

1. *I punti luce selezionati (marca Elektro Lumen Marut S G2 a LED di tipo stradale con potenza di 7W), risultano compatibili, in quanto dalle tabelle fotometriche del costruttore si evidenzia il rispetto del requisito richiesto dalla L.R. n.17/2009 per l'emissione nulla oltre 90°, purché gli apparecchi vengano correttamente installati e orientati verso il basso.*
2. *Tutte le sorgenti luminose utilizzate hanno una temperatura colore non superiore a 3000 K.*
3. *Viene rispettato il valore massimo di flusso pari a 4000 lumen.*
4. *Il fattore di manutenzione utilizzato nei calcoli è pari a 0,8.*
5. ***Non sono ammissibili i numerosi punti luce installati su palo lungo il perimetro: risultano ammessi solo punti isolati nei pressi di aree dell'impianto di particolare interesse (ingresso, sottostazione elettrica,...). Le eventuali esigenze di sorveglianza potranno essere risolte con videocamere ad alta sensibilità e/o infrarossi.***

Conclusioni

Vista la tipologia di opera in esame non è ammessa una illuminazione esterna perimetrale.

Potranno essere installati esclusivamente nelle posizioni di maggior interesse singoli punti luce, con temperatura di colore non superiore ai 3000 K e con flusso luminoso di ciascun punto luce inferiore a 4000 lumen.

In tal caso al fine di verificare il rispetto delle indicazioni sopra descritte dovranno essere comunque forniti in fase esecutiva tutti i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge regionale e delle normative in materia, quali certificati e schede tecniche dei prodotti usati, dati fotometrici dei corpi illuminanti, dichiarazione di conformità, planimetrie, calcoli illuminotecnici e quanto altro possa servire per meglio dettagliare gli interventi illuminotecnici, secondo le Linee Guida Arpav.

Il Tecnico

p.i. Simone Papuzzi




Il Dirigente UO

dott. Andrea Bertolo



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

Il presente Parere non può essere riprodotto parzialmente, salvo l'approvazione scritta dell'Unità Organizzativa Agenti Fisici Attività Specialistica 2 dell'Area Tecnica e Gestionale dell'ARPAV.

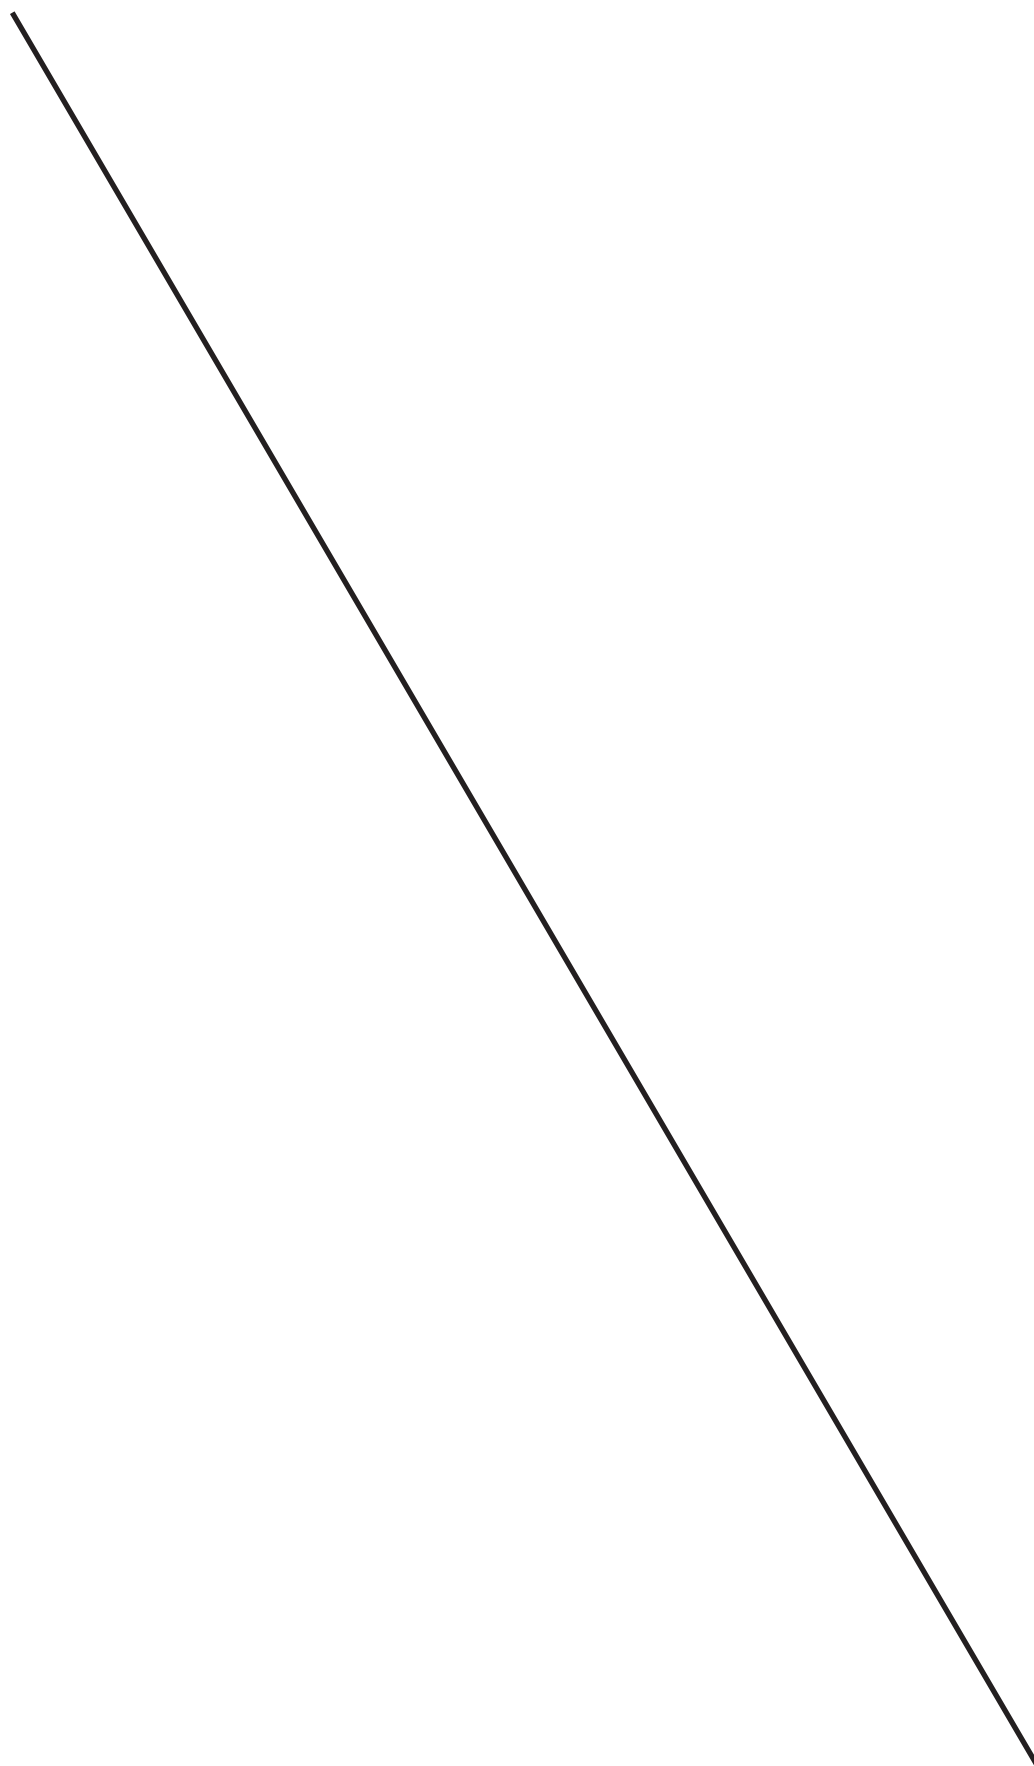



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto

Area Tecnica e Gestionale

Unità Organizzativa Agenti Fisici Attività Specialistica 1



Pratica 26ELF011

OGGETTO: *Parere su "Relazione campi elettromagnetici" relativa ad un impianto di accumulo elettrochimico di energia elettrica di potenza pari a 150 MW e relative opere di connessione alla RTN, collocato nei territori comunali di Castegnaro e Montegalda (VI).*

In data 24/03/2026 si è presa visione della documentazione riguardante gli interventi in oggetto con particolare riguardo alla verifica del rispetto dei limiti vigenti in tema di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Procedimento amministrativo in esame

Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024 con avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona.

Società/persona fisica proponente

Aukera Italy 10 S.r.L., Largo Guido Donegani 2 - 20121 - Milano (MI).

Geolocalizzazione del baricentro impianto:

Terreno ad attuale destinazione agricola, subito a sud della Stazione di Energia Primaria "Castegnaro"

- Latitudine: 45°25'47.26"N
- Longitudine: 11°37'55.12"E

Documentazione esaminata:

- F-b1_IT022_003_Relazione_tecnica_descrittiva_01.PDF
- F-b12_IT022_011_Relazione campi elettromagnetici_rev00.PDF
- Varie tavole planimetriche di progetto allegate

Sintesi del progetto

L'opera in progetto in esame, si colloca subito a sud della stazione di energia denominata "Castegnaro" situata in via Volpara, ad est dell'abitato di Villaganzerla, una frazione del comune di Castegnaro (VI). L'area interessata è formata da due lotti separati da un canale di scolo (Scolo Pasine) ma si configura come un unico impianto di accumulo elettrochimico (BESS).

L'intervento in oggetto prevede l'installazione di


- n. 140 cabinati prefabbricati contenenti le batterie al litio ferro fosfato per l'accumulo di energia, ciascuno con potenza di 1236 kW e capacità pari a 5365 kWh,
- n. 35 cabinati prefabbricati (PCS) contenenti ognuno gli inverter (n. 2 da 2750 kVA) ed un trasformatore (5500 kVA)
- n. 4 container "ausiliari" dotati di ulteriori trasformatori (2000 kVA)
- n. 2 container dedicati al semplice deposito dei materiali
- n. 1 Sottostazione Elettrica (SEU) sulla quale verrà convogliata tutta l'energia proveniente dalle batterie di accumulo per il successivo dispacciamento ad alta tensione (220 kV) verso la Stazione di Energia Primaria "Castegnaro" (SE).



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it

pag. 1 di 2

Unità Organizzativa Agenti Fisici Attività Specialistica 1
Via Tomea 5, 32100 Belluno Italia
Tel. 0437 935511 e-mail: dapbl@arpa.veneto.it

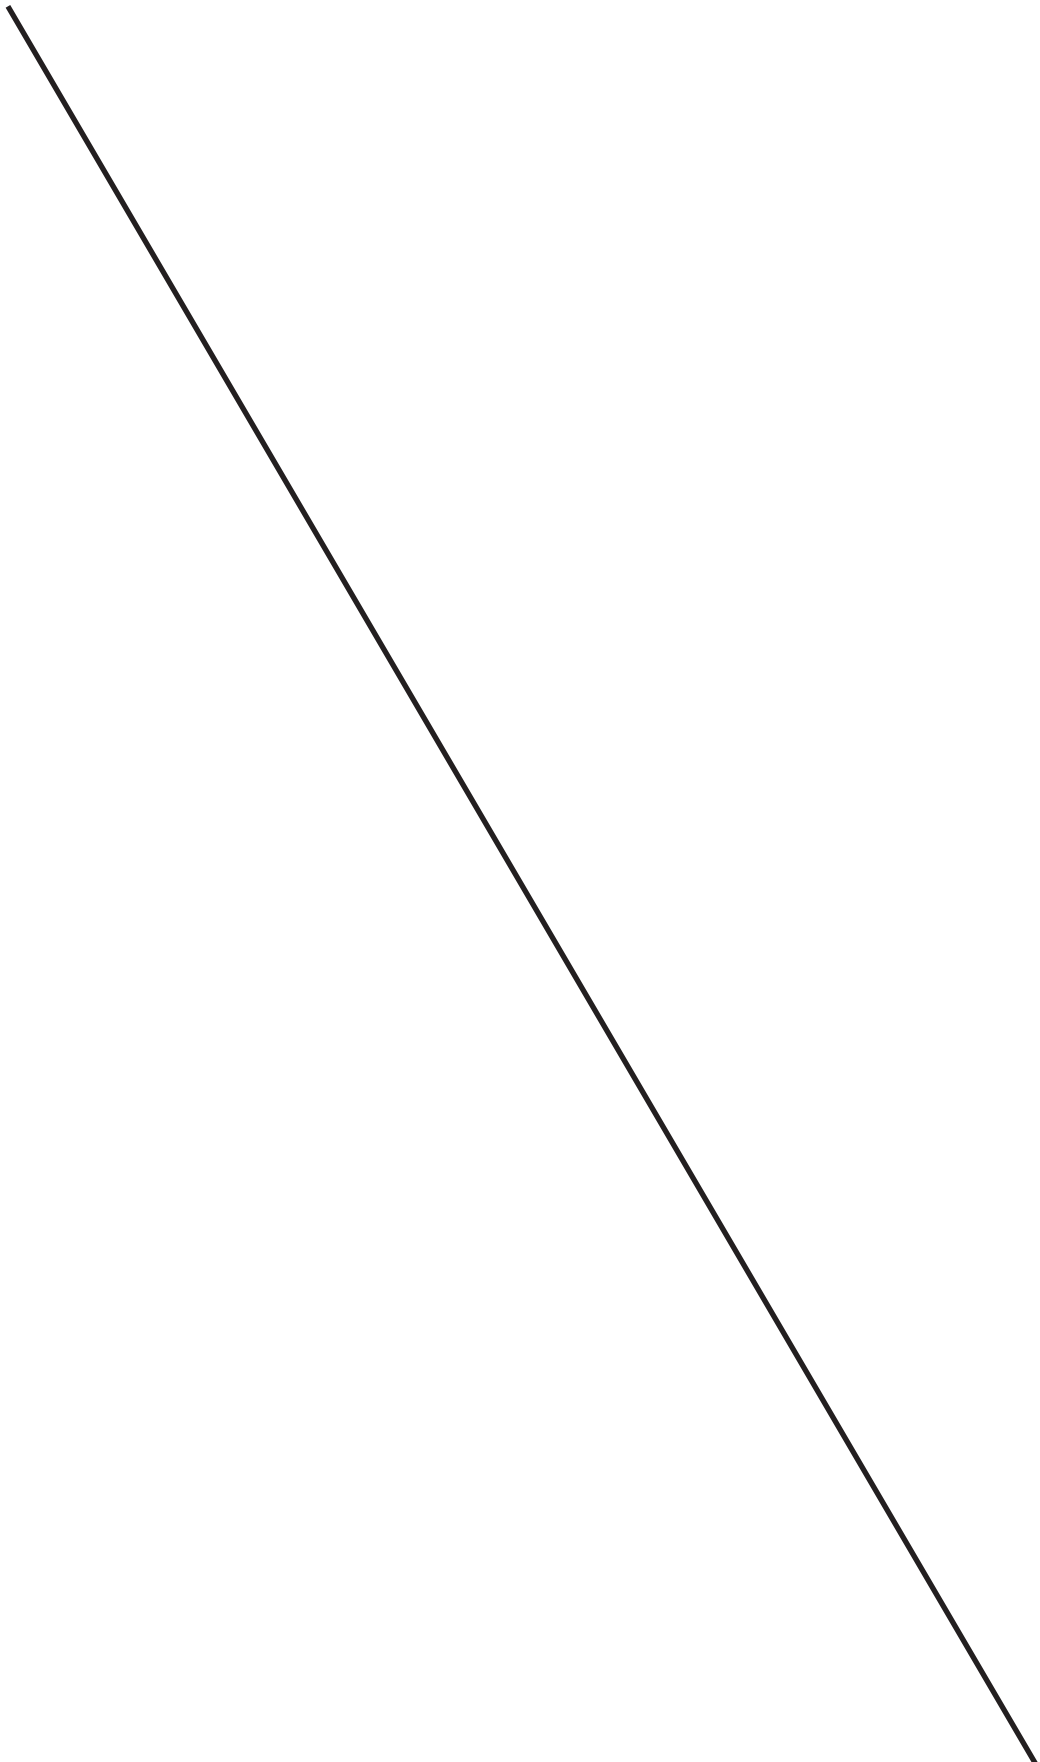



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto

Area Tecnica e Gestionale

Unità Organizzativa Agenti Fisici Attività Specialistica 1



- Cavidotti a 33 kV per il trasporto dell'energia dal BESS alla SEU
- Cavidotto di connessione in AT per la connessione della SEU alla sezione a 220 kV della SE della Rete di Trasporto Nazionale (RTN)

Le valutazioni risultano così strutturate:

- normativa di riferimento
- inquadramento territoriale e progettuale
- presentazione delle DPA per le differenti tipologie di cavidotto presenti

Conclusioni

La documentazione presentata, non evidenzia elementi di criticità per quanto riguarda la normativa vigente in materia di esposizione della *popolazione* ai campi elettromagnetici; non sembrano difatti esistere, nell'ambito delle Distanze di Prima Approssimazione (DPA) rappresentate nella relazione, luoghi deputati alla permanenza di *persone* (intese come *popolazione e/o personale NON professionalmente esposto ai campi elettromagnetici*) per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere che possano classificarsi altresì come aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi e scolastici, per i quali debba ritenersi valido l'obiettivo di qualità pari a 3 μ T, oppure al valore di attenzione pari a 10 μ T, per il vettore induzione magnetica, secondo quanto disposto dal D.P.C.M 8 Luglio 2003.

Inoltre, vista la *massima DPA* evidenziata pari a 8 m, distanza alla quale *per definizione* si riscontrano valori pari a 3 μ T, in virtù di un rapporto di proporzionalità inversa tra intensità del campo magnetico e distanza dall'asse di un generico conduttore di corrente, si può affermare che a livello del suolo non vi sono rischi di superamento del limite di esposizione pari a 100 μ T per nessuna delle casistiche/tipologie di sorgente di campo elettromagnetico analizzate, ovvero per nessuna delle differenti tipologie di terne in media tensione (33 kV) posate in scavo interrato (dalla singola terna sino a 14 terne disposte su 2 distinti livelli di profondità) così come per il cavidotto di connessione in alta tensione (220 kV) tra la SEU e la SE e nemmeno per i trasformatori contenuti nelle PCS.

Distinti saluti

Vicenza, 25/03/2026


PER REDAZIONE
Il responsabile dei dati tecnici
Dott Francesco Rossi

PER VERIFICA ED EMISSIONE
Il dirigente



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it

Organizzazione con Sistema di Gestione certificato secondo la norma ISO 9001

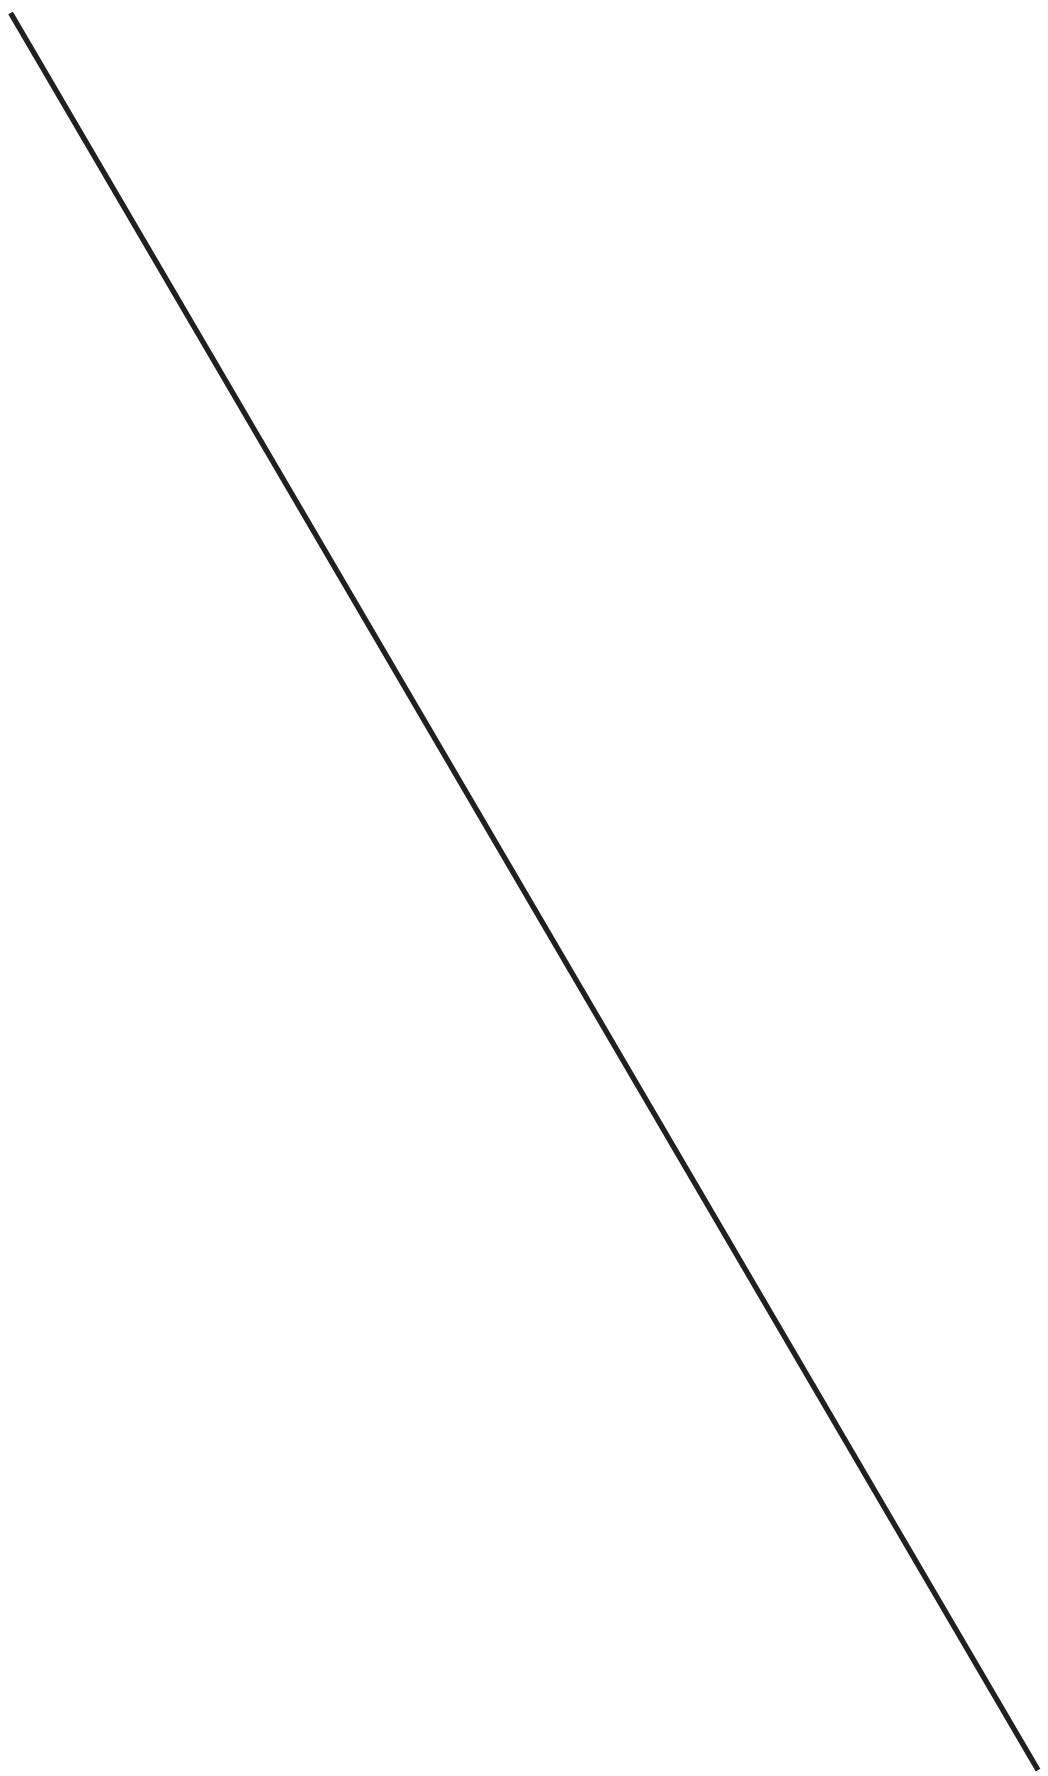



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Area Tecnica e Gestionale
Unità Organizzativa Rischio Industriale e Verifiche Impiantistiche

Prot. vedi file segnature xml allegato
Class X.1.1

Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica
– U.O. Infrastrutture energetiche e Autorizzazioni
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Oggetto: D. Lgs 190/2024 art. 9 - procedimento relativo all'autorizzazione unica ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità stand alone presso i Comuni di Castegnaro e Montebelluna (VI), e delle opere infrastrutturali connesse - Rif. Pratica: BESS 06-2025

Facendo seguito alla nota acquisita con prot. ARPAV 14118 del 18/02/2026 relativa al procedimento in oggetto e con riferimento alla documentazione prodotta dalla ditta proponente si esprime parere favorevole subordinato a:

- l'implementazione di misure impiantistiche e gestionali per il controllo delle acque di spegnimento in caso di incendio al fine di evitarne lo sversamento;
- l'impianto di illuminazione dovrà essere progettato e realizzato conformemente alle "Linee guida per progettazione illuminotecnica stazioni e sottostazioni elettriche" riportate all'indirizzo: <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-ciolo/criteri-e-linee-guida-per-i-progettisti>. Si allega, al riguardo, il parere relativo alla matrice "inquinamento luminoso", redatto dall'UOAF attività specialistica 2, sul progetto illuminotecnico a servizio dell'impianto in oggetto.

Si allegano inoltre le considerazioni relative all'inquinamento elettromagnetico redatte dall'UOAF attività specialistica 1.

Cordiali Saluti.

Il Direttore dell'ATG

Ing. Vincenzo RESTAINO



Elenco allegati:

- Parere su progetto illuminotecnico
- Parere su inquinamento elettromagnetico

Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Restaino

Responsabile dell'istruttoria:


Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ArpaV



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it

pag. di 1

Unità Organizzativa Rischio Industriale e Verifiche Impiantistiche
Via Rezzonico, 37 35131 Padova Italia
Tel. +39 049 8227922 e-mail: uorivi@arpa.veneto.it
PEC: rischio.verifiche@pec.arpa.veneto.it

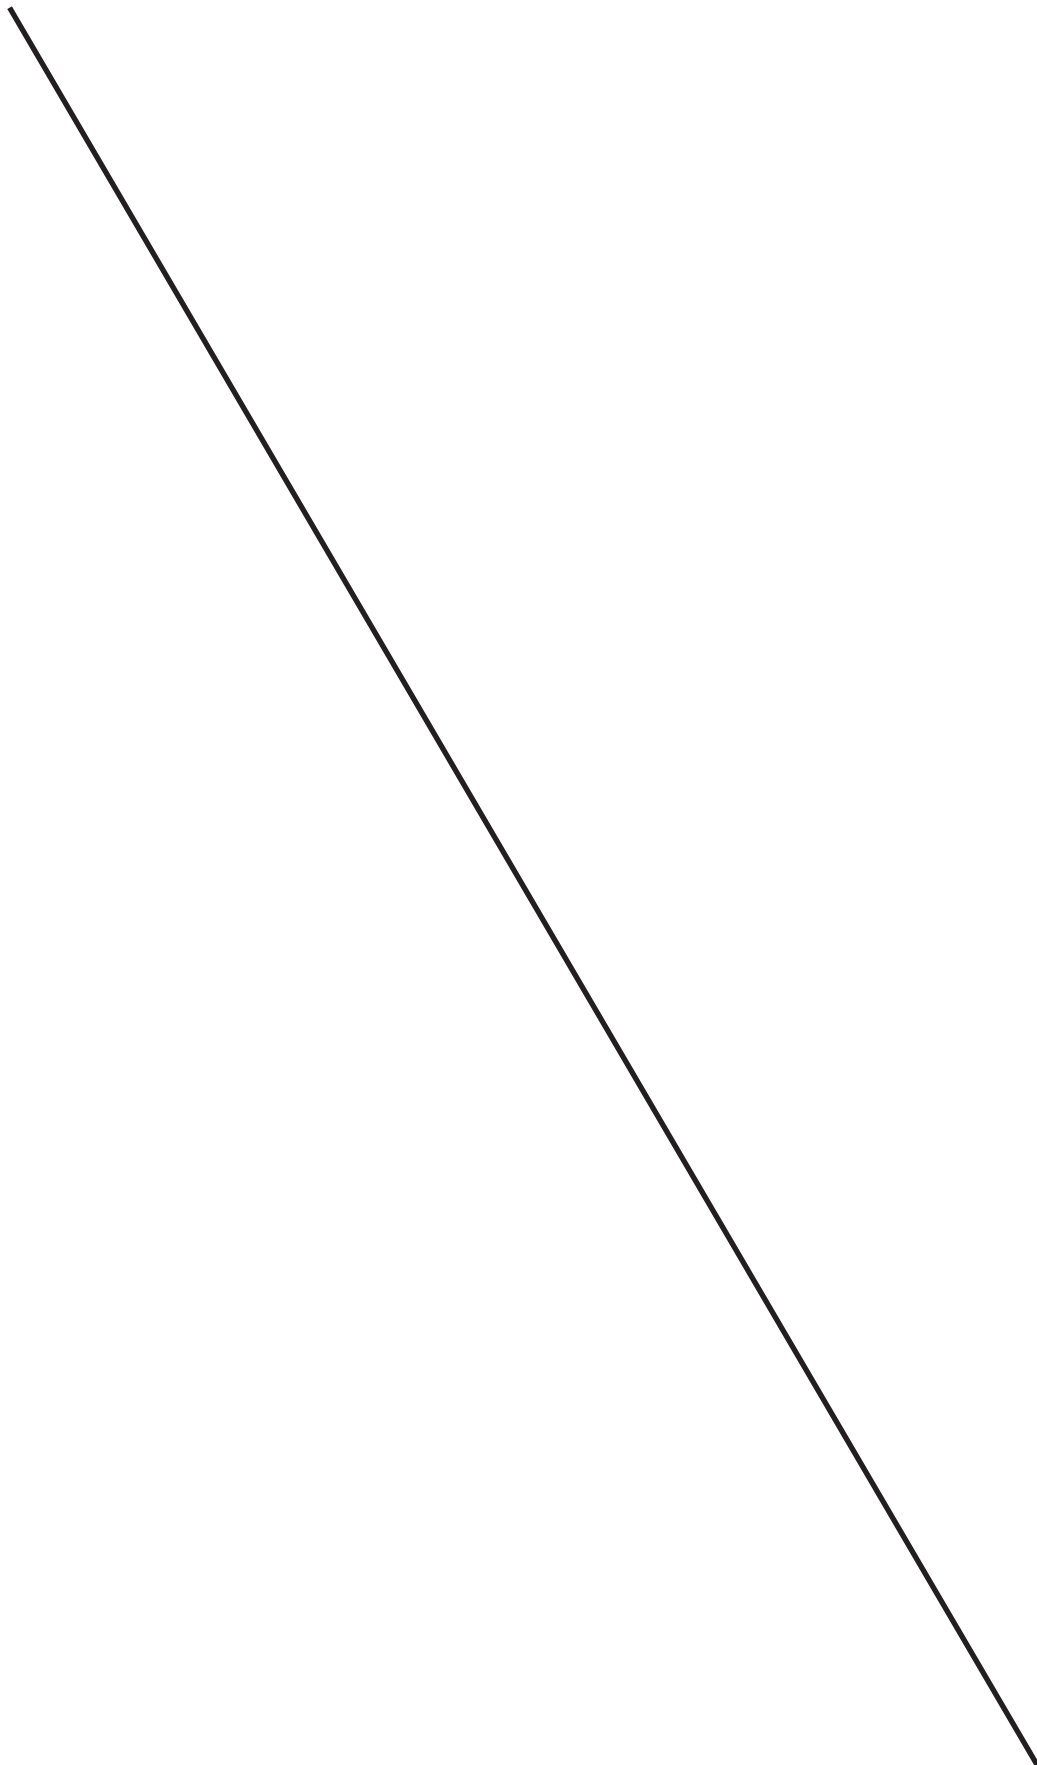



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 213585

del: 10/04/2026

Oggetto:	D. LGS 190/2024 ART. 9 - PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI FINI DELLA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO (BESS) IN MODALITÀ STAND ALONE PRESSO I COMUNI DI CASTEGNERO E MONTEGALDELLA (VI), E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE - RIF. PRATICA: BESS 06-2025
Mittente:	Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Numero allegati:	7
Nome file allegati:	Segnatura.xml BESS-06-2025-RegVeneto-Castegn timerMontegaldella-VI_signed.pdf Copia_DocPrincipale_BESS-06-2025-RegVeneto-Castegn timerMontegaldella-VI_signed.pdf 26LUM091_parere_illum_ext_signed_signed.pdf Copia_Allegato1_26LUM091_parere_illum_ext_signed_signed.pdf 26ELF011_BESS_Aukera_Italy_10_FR_signed.pdf Copia_Allegato2_26ELF011_BESS_Aukera_Italy_10_FR_signed.pdf



COMUNE DI CASTEGNERO NANTO

Via Mercato 43
36024 Castegnero Nanto (VI)
C.F./P.IVA 04634700241

Prot in uscita
14/04/2026

ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it
energiaautorizzazioni@regione.veneto.it

entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it

Spett.le

Regione del Veneto
Dipartimento Energia

Regione Veneto
Direzione Enti Locali

OGGETTO: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" presso il Comune di Castegnero (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.
Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni).
Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona. Prot. 0122227 del 18/02/2026.

Richiesta di integrazioni e sospensione del procedimento _seguito _ nostro prot 1005 del 20/03/2026 e nostro 1444 del 31/03/2026

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto si comunica che con decreto Regione del Veneto n. 10436 del 26.01.2026, la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi ha nominato il dott. forestale Cesare Cariolato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31, perito istruttore incaricato dell'esecuzione delle operazioni di accertamento e riordino delle terre di uso civico appartenenti alla collettività del medesimo Comune.

Il lavoro è attualmente in corso e non è concluso.

Ad ultimazione dell'incarico, Vi sarà inviata la relativa documentazione ed esito della verifica.

Alla data attuale pertanto non si è in grado di comunicare l'esistenza o meno di usi civici.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRIVATA
Geom Costalunga Pierina



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 219895

del: 14/04/2026

Oggetto:	Protocollo: AOO.17UW94ZL.14/04/2026.0001995 - RISCONTRO _; ISTANZA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA, ART. 9 COMMA 1 DEL D.LGS. 190/2024, AI FINI DELLA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO (BESS) IN MODALIT� STAND ALONE...
Mittente:	Comune di Castegnaro Nanto
Numero allegati:	1
Nome file allegati:	Usi_Civici_Regione_.pdf.p7m



COMUNE DI CASTEGNERO NANTO

Via Mercato 43
36024 Castegnaro Nanto (VI)
C.F./P.IVA 04634700241

Prot in uscita il 28/04/2026

Spett.le
Dipartimento Energia
Regione del Veneto
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it
energiaautorizzazioni@regione.veneto.it

Aukera Italy 10 srl
Largo Guido Donegani 2
20121 Milano
aukeraitalv10@legalmail.it

OGGETTO: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" presso il Comune di Castegnaro (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.

Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni).

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona. Prot. 0122227 del 18/02/2026.

Richiesta di integrazioni e sospensione del procedimento _seguito _ nostro prot 1005 del 20/03/2026 e nostro 1444 del 31/03/2026

Riscontro nota Aukera pervenuta il 20/04/2026 ns prot 2222

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si comunica che la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi della Regione Veneto con Decreto n. 10436 del 26.01.2026, ha nominato il dott. forestale Cesare Carliato perito istruttore incaricato dell'esecuzione delle operazioni di accertamento e riordino delle terre di uso civico appartenenti alla collettività del Comune di Castegnaro Nanto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31.

Come noto, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928 e s.m.i. e Legge Regione Veneto n. 31/1994) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale.

I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).



COMUNE DI CASTEGNERO NANTO

Via Mercato 43
36024 Castegnaro Nanto (VI)
C.F./P.IVA 04634700241

Al riguardo, con nota del 22/04/2026 prot. n. 2389, il tecnico incaricato ha comunicato che si rendono necessari ulteriori approfondimenti presso gli Archivi di Stato di Venezia e Vicenza, precisando che le relative attività istruttorie saranno ultimate entro il 30/11/2026.

Si chiede pertanto, la sospensione della conferenza dei servizi fino a predetta data, in attesa di completare le operazioni di accertamento degli usi civici.

Il Commissario Prefettizio
Luigi dott Scipioni



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 248785

del: 30/04/2026

Oggetto: Protocollo: AOO.17UW94ZL.28/04/2026.0002608 - ISTANZA PER RILASCIO
AUTORIZZAZIONE UNICA, ART. 9 COMMA 1 DEL D.LGS. 190/2024, AI FINI
DELLA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO
ELETTROCHIMICO (BESS) IN MODALITÀ€ STAND ALONE PRESSO IL COMUNE
DI CAS...

Mittente: Comune di Castegnaro Nanto

Numero allegati: 1

Nome file allegati: Aukera_Usi_Civici_Regione_data_fine_verifica_.pdf.p7m



Data 05/05/2026 Protocollo N° 0255596 Classif. 360.01.1 Prat. Fasc. Allegati N° 0

Oggetto: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnaro e Montebelluna (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.

Codice pratica: BESS 06-2025.

Valutazione ai sensi della D.G.R. 1473 del 20/11/2025.

Alla DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE E
COMPETITIVITA' ENERGETICA
Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche
e Autorizzazioni - SEDE

Con riferimento alla nota 0248870 del 30/04/2026, relativa alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta, esaminato il seguente elaborato:

- IT022_085_Analisi prezzi_00

e considerato che il proponente, specifica e dimostra che i nuovi prezzi sono stati creati utilizzando i prezzi elementari contenuti del prezzario della Regione Veneto 2025, la valutazione, risulta positiva.

Distinti Saluti

Direzione Programmazione,
Lavori Pubblici ed Edilizia
Il Direttore
Ing. Marco Dorigo
Firmato digitalmente

Rif.: E.Q.: Ing. Giuliano Basso ☎ 041-792119

Referente: Geom. Paolo Dalle Vedove ☎ 041-2792858

copla cartacea composta di 1 pagina di documento amministrativo informatizzato firmato digitalmente da MARCO DORIGO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio
Direzione Programmazione, Lavori Pubblici ed Edilizia
Unità Organizzativa Lavori Pubblici

Galle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792290 - fax 041/2792256]
Pec: LLPPedilizia@pec.regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici>
Codice Univoco ufficio XDET8B



open fiber

Open Fiber S.p.A. – società a socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Open Fiber Holdings S.p.A.

Sede Legale: Viale dell'Innovazione 1 – 20126 Milano

Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09320630966 | Capitale sociale Euro 250.000.000 i.v.

Spett.le

Regione Veneto - DIR Ricerca Innovazione e Competitività Energetica

PEC: ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Risposta "Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnaro e Montegalda (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e

La sottoscritta Open Fiber S.p.A., società a socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Open Fiber Holdings S.p.A., con sede legale in Largo Guido Donegani 2 – 20121 Milano, capitale sociale pari ad euro 250.000.000 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita via 09320630966 ("OF"), qui rappresentata nella persona di Maurizio Bua, C.F. BUAMRZ73R12G273V, nato a Palermo il 12/10/1973, nella sua qualità di Procuratore e Regional Manager per il territorio della Regione Veneto Ovest e Trentino-Alto Adige della medesima società

PREMESSO CHE

- in data 03/03/2015 è stata approvata dal Consiglio dei ministri la strategia Nazionale Banda Ultra Larga che, tra l'altro, individua Infratel Italia S.p.A. ("Infratel") come soggetto attuatore della stessa;
- l'attuazione della suddetta strategia, con particolare riferimento agli interventi nelle aree bianche, è finanziata dallo Stato italiano e dalle Regioni e/o Province Autonome tramite fondi FSC, POR FESR 2014/20 e PSR FEASR 2014/20 e la rete a banda ultra-larga realizzata rimarrà di proprietà pubblica;
- Infratel ha emesso tre bandi di gara per la Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle Regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto (Bando I), Pie-monte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Prov. Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Sicilia, Basilicata (Bando II), Puglia, Calabria, Sardegna (Bando III) aggiudicati alla Scrivente ed il cui contratto è stato stipulato con Infratel rispettivamente nel mese di giugno 2017, nel mese di novembre 2017 e nel mese di aprile 2019;
- il Comune di CASTEGNERO, MONTEGALDELLA rientra tra quelli interessati dagli interventi di realizzazione dell'infrastruttura nell'ambito della Concessione di cui al punto precedente;

PUBBLICO

Open Fiber S.p.A. – società a socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Open Fiber Holdings S.p.A. – Sede Legale: Viale dell'Innovazione 1 – 20126 Milano – Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09320630966
R.E.A. MI 2083127 Capitale sociale Euro 250.000.000 i.v.



open fiber

Open Fiber S.p.A. – società a socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Open Fiber Holdings S.p.A.

Sede Legale: Viale dell'Innovazione 1 – 20126 Milano

Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09320630966 | Capitale sociale Euro 250.000.000 i.v.

CONSIDERATA

La documentazione presentata in data 18/02/2026 con ns prot. 52395 con la quale comunicavate alla Scrivente l'avvio del procedimento per l'approvazione di quanto in oggetto.

SI COMUNICA

Si esprime parere favorevole con prescrizioni e previa risoluzione dell'interferenza delle opere con l'infrastruttura e/o cavi Open Fiber.

Si allega alla presente le planimetrie con la cartografia dell'infrastruttura e/o cavi Open Fiber, al fine di permettere l'approfondimento con le opere oggetto della richiesta.

Prescrizioni generali

Al termine della Conferenza di Servizi e durante la fase del cantiere, l'Ente richiedente o i suoi incaricati, potranno richiedere un sopralluogo congiunto con la Scrivente atto ad evidenziare lo stato dei luoghi per individuare interferenze con le linee già posate o per concordare le lavorazioni prescritte.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione tramite mail all'indirizzo:
assurance_veneto@openfiber.it

Laddove risulti necessario effettuare uno spostamento dell'infrastruttura civile e/o cavi Open Fiber, l'Ente richiedente o i suoi incaricati dovranno concordare le lavorazioni e i tempi di risoluzione interferenza con Open Fiber, valutando soluzioni alternative coerenti con la necessità della Scrivente di mantenere il servizio costante attivo e disponibile.

Si ricorda che il Codice della Strada all'art.231, comma 3, prevede che "In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al D.lgs.1 Agosto 2023, n.259 e successive modificazioni".

I costi derivanti dall'eventuale spostamento delle infrastrutture e/o cavi esistenti, saranno dunque a carico dell'Ente richiedente, come previsto dal sopracitato D.lgs. n.259/2003 art.54. Open Fiber interverrà per eseguire le necessarie lavorazioni a valle dell'accettazione del relativo preventivo di spesa da parte del Richiedente.

Un'eventuale richiesta di tracciature è da intendersi indicativa, sulla base dell'as built presentato e allegato alla presente. Si fa presente che in questa tracciatura non vengono considerate le tratte di adduzione verso sede cliente e le profondità delle opere, rimandando al richiedente la verifica mediante georadar delle tratte per l'individuazione dell'esatta posizione altimetrica delle infrastrutture

PUBBLICO

Open Fiber S.p.A. – società a socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Open Fiber Holdings S.p.A. – Sede Legale:
Viale dell'Innovazione 1 – 20126 Milano – Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09320630966
R.E.A. MI 2083127 Capitale sociale Euro 250.000.000 i.v.



open fiber

Open Fiber S.p.A. – società a socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Open Fiber Holdings S.p.A.

Sede Legale: Viale dell'Innovazione 1 – 20126 Milano

Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09320630966 | Capitale sociale Euro 250.000.000 i.v.

Si precisa, in ogni caso, che l'indicazione della presenza o meno dell'infrastruttura Open Fiber ha carattere puramente orientativo e non sostituisce l'obbligo di effettuare tutte le necessarie verifiche preventive sul suolo, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indagini strumentali finalizzate a individuare eventuali

Open Fiber e la propria impresa di manutenzione siano inseriti come soggetti autorizzati all'entrata in area di cantiere per la gestione di eventuali guasti o manutenzioni ordinarie che dovessero occorrere alla rete installata. La Scrivente si riserva di chiedere eventuali risarcimenti qualora, durante le attività di cui all'oggetto, venissero danneggiati cavi e/o infrastrutture Open Fiber dall'impresa operante in sito.

Nella planimetria allegata potrebbero essere presenti delle tratte catalogate come <Progettate>, ovvero tutte quelle situazioni che possono essere prossime alla realizzazione o in corso di realizzazione, per le quali potrebbero sussistere minimi ritardi di allineamento dati planimetrici.

Vi informiamo che:

- per eventuali chiarimenti o informazioni tecniche ritenute necessarie, si prega di contattare i seguenti referenti:

assurance_veneto@openfiber.it

- le comunicazioni in risposta alla presente dovranno essere inviate all'indirizzo PEC:

openfiber@pec.openfiber.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni che si rendessero necessari, si porgono distinti saluti

Regional Manager Veneto Ovest e Trentino-Alto Adige
Maurizio Bua

PUBBLICO

Open Fiber S.p.A. – società a socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Open Fiber Holdings S.p.A. – Sede Legale:
Viale dell'Innovazione 1 – 20126 Milano – Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09320630966
R.E.A. MI 2083127 Capitale sociale Euro 250.000.000 i.v.



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 259499

del: 07/05/2026

Oggetto:	Invio del protocollo numero 0141176: RISPOSTA A: Comune di CASTEGNERO, MONTEGALDELLA (PROVINCIA) -Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalit� "stand alone" presso i Comuni di Castegn�ro e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comuni...
Mittente:	Open Fiber S.p.A.
Numero allegati:	1
Nome file allegati:	allegati.zip



Data 11/05/2028 Protocollo N° 0283504 Class: C.111.01.1 Fasc. Allegati N° 0

Oggetto: D.Lgs. 190/2024, art. 9, comma 1 – Procedimento relativo all'autorizzazione unica ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnero e Montebelluna (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u), di 150 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 06-2025.
Rif. Vs. nota prot. n. 122227 del 18/02/2026.
Determinazioni.

Alla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica
U.O. Infrastrutture energetiche e autorizzazioni

SEDE

In riscontro alla nota in oggetto, la scrivente Direzione conferma quanto è stato comunicato con nota prot. n. 576389 del 17/10/2025 ovvero che, in relazione al fondo interessato dalla realizzazione dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in oggetto, la costruzione e l'esercizio di tale impianto non ha impatto su produzioni biologiche o DOP o IGP dei prodotti agricoli o dei vini.

Distinti saluti.

Il Direttore
dott. Alberto Zannol

U.O. Qualità, conoscenze e innovazioni agroalimentari
il Direttore ad interim: dott. Lucio Della Bianca
Responsabile del procedimento: dott. Alberto Zannol
E.Q. Regimi di qualità dei prodotti agroalimentari: dott. Giovanni Mancinelli – tel. 041-2795521

copla cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ALBERTO ZANNOL, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroalimentare
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel. 0412795547 – Fax 0412795575
pec: agroalimentare@pec.regione.veneto.it e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it
fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio KUV12H



Da: parericoncessioni@pec.altapianuraveneta.eu
Inviato: lunedì 11 maggio 2026 15:36
A: ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it
Oggetto: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "standalone" presso i Comuni di Castegnaro e Montebelluna (VI), ai s

Buongiorno,

si informa che il parere di competenza è in fase di istruttoria. La trasmissione avverrà a seguito della definizione dei dettagli tecnici relativi alle misure di mitigazione idraulica.

Cordiali saluti,

Dott. Marchesini Fabio

Ticket n.: @#(2026031204844441)

Settore Pianificazione, Ambiente e Patrimonio

+39 045 7616111

parericoncessioni@altapianuraveneta.eu - parericoncessioni@pec.altapianuraveneta.eu

www.altapianuraveneta.eu



Sede legale: Via Oberdan, 2 - 37047 San Bonifacio (VR)



Uff. Operativo: Via Circonvallazione, 2 - 36040 Sossano (VI)

Uff. Operativo: Via Rasa, 9 - 36016 Thiene (VI)

Questo messaggio di posta elettronica potrebbe contenere informazioni di carattere confidenziale e/o dati personali rivolti esclusivamente al destinatario. Si ricorda che ne è vietato l'uso, la diffusione, la distribuzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto il presente per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quando non sia (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualunque utilizzazione non autorizzata del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo di grave illecito, ed espone il responsabile a sanzioni.



Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario. Think before printing.



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 266330

del: 12/05/2026

Oggetto: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.Lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "standalone" presso i Comuni di Castegnaro e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni). Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 9 c. 8 del D.Lgs 190/2024. Trasmissione documentazione integrativa. Riavvio dei termini procedurali. Ticket: @#2026031204844441

Mittente: Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

Numero allegati: 0

Nome file allegati:



COMUNE DI CASTEGNERO NANTO

Via Mercato 43
36024 Castegnaro Nanto (VI)
C.F./P.IVA 04634700241

Prot in uscita il 21/05/2026

Spett.le
Regione del Veneto
Dipartimento Energia
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it
energiaautorizzazioni@regione.veneto.it

p.c Aukera Italy 10 srl
Largo Guido Donegani 2
20121 Milano
aukeraitaly10@legalmail.it

OGGETTO: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" presso il Comune di Castegnaro (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.

Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni).

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona. Prot. 0122227 del 18/02/2026.

Facendo seguito all'intercorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, e con riferimento alle nostre note inviate in data 26/03/2026, prot. n. 1295, e in data 28/04/2026, prot. n. 2608, che qui si intendono integralmente richiamate, si esprimono le seguenti osservazioni/prescrizioni, da tenere in considerazione nella fase di rilascio dei successivi atti di competenza di Codesta Regione.

Agenti fisici - rumore

La fase di cantierizzazione dell'opera, per la natura delle attività e la tipologia di sorgenti (macchinari semoventi) comporta la maggiore perturbazione del clima acustico locale.



COMUNE DI CASTEGNERO NANTO

Via Mercato 43
36024 Castegnaro Nanto (VI)
C.F./P.IVA 04634700241

Prescrizioni:

- Dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio acustico con cadenza mensile durante la fase di cantierizzazione dell'opera al fine di valutare l'impatto acustico ai recettori individuati e, in caso di superamento, richiedere l'autorizzazione in deroga per cantieri edili stradali ed assimilabili o introdurre adeguate soluzioni di mitigazione acustica;
- Effettuare campagna di monitoraggio acustico con cadenza annuale durante la fase di esercizio dell'opera al fine di monitorare l'impatto acustico ai recettori individuati ed individuare eventuali anomalie che possano arrecare incrementi del livello di pressione acustica stimato.

In entrambi i casi il tecnico sarà designato dall'Amministrazione e i relativi costi saranno sostenuti dalla ditta proponente.

Agenti fisici – Inquinamento luminoso

Prescrizioni:

- Al fine di mitigare le interferenze sugli ecosistemi locali, si richiede l'adozione di sorgenti luminose a ridotto effetto attrattivo, caratterizzate dall'assenza o da una drastica riduzione della componente spettrale nell'ultravioletto (UV). Tale accorgimento è finalizzato a limitare il disturbo verso le popolazioni di insetti notturni, con particolare riferimento a Lepidotteri, Ditteri e Ortotteri, nonché a ridurre l'impatto sugli spostamenti e sulle attività di foraggiamento dei Chiroteri

Paesaggio

Al fine di garantire un'adeguata mitigazione ambientale, la società si impegna a preservare i filari arborei esistenti e a integrare nuove schermature vegetali, impiegando esclusivamente essenze autoctone ed ecotipi locali.

Prescrizioni:

- Rafforzare il più possibile le opere di mitigazione a verde, mediante l'impiego di specie autoctone coerenti con il paesaggio locale, in conformità a quanto disposto dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 357/97 e successive modifiche e integrazioni;



COMUNE DI CASTEGNERO NANTO

Via Mercato 43
36024 Castegnaro Nanto (VI)
C.F./P.IVA 04634700241

- *Successiva corretta manutenzione e gestione delle opere a verde (sfalcio, potatura, manutenzioni ecc.).*

Ambiente rurale

Il traffico indotto dalla cantierizzazione dell'opera crea una forte sensibilità sulle infrastrutture comunali, soprattutto nell'attraversamento dei centri abitati con mezzi di grosse dimensioni per accedere all'area.

Prescrizioni:

- *Definire le modalità di attraversamento e transito con gli uffici comunali competenti;*
- *Riparazione tempestiva di eventuali danni cagionati alle infrastrutture stradali con materiali approvati dall'Amministrazione Comunale;*
- *Evitare il transito dei mezzi pesanti nelle fasce orarie di maggior transito dei veicoli dei cittadini (casa-lavoro, casa - scuola) al fine di non congestionare i flussi di traffico con conseguente disagio per la cittadinanza;*
- *Viene espressamente fatto divieto di imbrattare il manto stradale con fango, terra o altri materiali di riporto provenienti dall'area di cantiere, nel caso si prescrive l'uso di un impianto lave pneumatici temporaneo da installarsi all'ingresso dell'ambito di cantiere.*

In merito alla Convenzione proposta da Aukera in data 20/04/2026 nostro prot 2222, che legge per conoscenza, per la definizione delle misure compensative, si osserva, al fine del rilascio degli atti di propria competenza, quanto segue:

- La bozza di convenzione risulta estremamente sbilanciata a favore della Società e presenta diverse criticità significative dal punto di vista dell'Amministrazione comunale. Non si ritiene pertanto di poter accettare la bozza di convenzione così come formulata e si chiede una revisione sostanziale della convenzione, che sarà sottoposta la vaglio della nuova Amministrazione.
- La Società ha formulato una proposta che prevede il riconoscimento di una misura di compensazione pari al 4% del valore economico della produzione attesa, ossia al limite massimo previsto all'art. 9, comma 10, del d.lgs. n. 190/2024. Si esprime innanzitutto la

**COMUNE DI CASTEGNERO NANTO**

Via Mercato 43
36024 Castegnero Nanto (VI)
C.F./P.IVA 04634700241

contrarietà della scrivente al fatto che il contributo di compensazione proposto sia collegato alla stima dei proventi futuri per i motivi che di seguito si espongono.

Al fine di garantire la certezza dell'entrata, il Comune richiede che tale percentuale sia tradotta in una base imponibile certa (es. fatturato lordo documentabile) e, preferibilmente, in un importo annuo minimo garantito, indipendentemente dall'andamento della produzione. Sebbene la proposta della Società fissi un importo annuo (200.000€), la base di calcolo rimane legata a una stima "futura" e manca di qualsiasi tutela contro l'erosione del valore monetario nel tempo. Inoltre, la mancata indicazione di un termine in merito alla durata del versamento e sull'assenza di clausole di rivalutazione (ISTAT) rende l'entrata finanziaria vulnerabile nel lungo periodo. Per mitigare il rischio finanziario legato alla stima dei proventi futuri, deve essere contrattualizzata una base minima garantita annuale indicizzata (che può essere quantificata in 200.000,00 Euro come proposto dall'azienda), previsto il conguaglio sulle eccedenze tramite rendicontazione certificata e rilasciata garanzia fideiussoria a copertura dell'intera durata operativa della Convenzione per quanto riguarda il versamento della misura compensativa, i costi di dismissione e smaltimento dell'impianto e del ripristino ambientale del sito.

In ogni caso si ritiene utile evidenziare le ulteriori criticità afferenti alla Convenzione proposta per ogni singolo articolo:

Articolo 3 – Misure di compensazione

Criticità principali

– **Punto 3.1 - Importo**

si rinvia a quanto sopra esposto.

– **Punto 3.2 - Clausola sospensiva (Condizione "senza impianto")**

Tale clausola prevede che la Società in caso di mancato avvio dell'impianto non sarà tenuta a corrispondere alcunché al Comune. Tuttavia, il Comune potrebbe aver già sostenuto costi amministrativi, legali o tecnici per gestire la pratica. È opportuno prevedere un rimborso spese vive in caso di mancata realizzazione dell'impianto per cause imputabili alla Società.

– **Punto 3.3 - Vincolo di destinazione**

**COMUNE DI CASTEGNERO NANTO**

Via Mercato 43
36024 Castegnaro Nanto (VI)
C.F./P.IVA 04634700241

Il Comune deve avere la certezza che, pur essendo vincolato alle opere ambientali, la scelta di quali opere fare rimanga in capo alla discrezionalità politica/tecnica dell'Ente, senza che la Società possa sindacare le scelte.

– **Punto 3.3 lettera b) dichiarazioni del comune ("Clausola di Rinuncia")**

In tale clausola è previsto che il Comune accetti che la compensazione versata dalla società sia a "ristoro di ogni e qualsiasi impatto". L'Ente non intende rinunciare a priori alla possibilità di chiedere indennizzi per danni futuri non previsti o per inadempienze della Società che dovessero emergere durante l'esercizio dell'impianto. Se la Società causa un danno ambientale imprevisto (es. inquinamento del suolo), il Comune, deve avere il diritto di rivalsa sulla società.

Articolo 4 – Condizioni Sospensive

Criticità principali

– **Punto 4.1 e 4.3 (Condizione unilaterale)**

La Società subordina l'efficacia dell'accordo alla realizzazione dell'impianto, riservandosi tuttavia, ai sensi dell'art. 4.3, la facoltà di rinunciare unilateralmente alla relativa condizione. Tale previsione determina un significativo squilibrio contrattuale, in quanto attribuisce alla Società il potere discrezionale di considerare l'accordo efficace anche in assenza delle autorizzazioni o dei presupposti originariamente previsti ovvero, al contrario, di negarne l'efficacia, con conseguente incertezza circa la stabilità del vincolo contrattuale.

Punto 4.3 (Responsabilità zero): La frase *"nessun obbligo o responsabilità potrà essere imputato alla Società, a qualunque titolo"* è una clausola di esonero da responsabilità non accettabile. Se il Comune sostenesse spese amministrative in attesa che l'impianto venisse messo in esercizio, non avrebbe la possibilità di rivalersi sulla Società in caso di rinuncia.

– **Punto 4.2 (Termine di 36 mesi):**

Il termine indicato dalla Società è troppo lungo rendendo di fatto impossibile per il Comune di pianificare per tempo le opere di compensazione, impedendo di programmare altri interventi sullo stesso territorio.

Articolo 5 – Durata della Convenzione

Criticità principali

– **"Durata pari alla vita dell'Impianto"**

**COMUNE DI CASTEGNERO NANTO**

Via Mercato 43
36024 Castegnaro Nanto (VI)
C.F./P.IVA 04634700241

La durata della convenzione deve essere stabilita in modo certo. La Società non potrà liberarsi da ogni obbligo di manutenzione o responsabilità ambientale con il solo versamento della "Misura di compensazione" (cifra fissa o calcolata su basi che non coprono eventuali danni imprevedibili). Nello specifico la Società deve rispondere per eventuali danni imprevedibili (es. inquinamento del suolo, cedimento strutturale, impatto idrogeologico) e si deve assumere i costi relativi allo smantellamento dell'impianto e al ripristino dell'area.

Per la messa in pristino delle aree si richiede quindi che le stesse possano essere riportate a completa fruibilità della pregressa destinazione d'uso, anche comprovando la qualità dei suoli con appositi approfondimenti, e documentando eventuali eventi verificatisi nell'arco della vita degli impianti (incendi, etc..) che possono interferire con la qualità dei suoli.

Articolo 6 – Adempimenti e attività in capo al Comune**Criticità principali**

- L'opera dovrà essere realizzata esclusivamente e totalmente da parte della Società e in nessuna misura le opere dovranno essere realizzate dal Comune stesso.

Articolo 7 – Cessione della Convenzione**Criticità principali**

- **Perdita del controllo sul contraente**
la Società può cedere il contratto a chiunque. Il Comune perderebbe il diritto di valutare l'affidabilità, la solidità finanziaria o la reputazione del nuovo soggetto subentrante.
- **Liberazione automatica:** La frase "dichiarando fin d'ora di liberare la Società" significa che, una volta avvenuta la cessione, il Comune non potrà più rivalersi sulla Società originaria in caso di inadempimento. Si chiede pertanto che la Società sia responsabile in solido con il cessionario verso il Comune.
- **Assenza di tutela:** Non c'è alcun criterio di selezione o requisito minimo per il terzo cessionario.

Articolo 10 – Foro competente

Il Comune ritiene che il Foro competente debba essere quello di Vicenza.

Articolo 12 - Recesso e inadempimento**Criticità principali**

- **Punto 12.2 - Recesso "strategico" della Società**



COMUNE DI CASTEGNERO NANTO

Via Mercato 43
36024 Castegnaro Nanto (VI)
C.F./P.IVA 04634700241

La Società può recedere per "insostenibilità economica". Se l'impianto smettesse di produrre i profitti sperati, la società potrebbe non onorare gli impegni.

– **Punto 12.2 (iii) - Il paradosso del recesso**

La clausola afferma che la Società può recedere per "mancata realizzazione dell'Opera e/o utilizzo improprio della Misura di compensazione non in coerenza rispetto agli obiettivi contenuti nella presente Convenzione ". Si chiede lo stralcio della suddetta clausola.

– **Punto 12.3 - Recesso del Comune**

Il recesso del Comune è vincolato a "grave e reiterato inadempimento". Si tratta di una clausola troppo generica. E' necessario elencare in modo specifico quali condotte costituiscono inadempimento. Inoltre, non specifica cosa succede agli importi già versati o alle opere già iniziate.

Si chiede pertanto di rivedere la Convenzione alla luce di quanto finora osservato, ribadendo nuovamente quanto già comunicato il 26/03/2026 ns. prot 1295, ed in data 28/04/2026 ns. prot 2608, in attesa dell'insediamento della nuova amministrazione.

Il Commissario Prefettizio
Scipioni



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 290038

del: 25/05/2026

Oggetto:	Protocollo: AOO.17UW94ZL.21/05/2026.0003714 - ISTANZA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA, ART. 9 COMMA 1 DEL D.LGS. 190/2024, AI FINI DELLA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTRICO (BESS) IN MODALITÀ "STAND ALONE" PRESSO IL COMUNE DI...
Mittente:	Comune Castegnaro Nanto
Numero allegati:	1
Nome file allegati:	Aukera_convenzione.pdf.p7m

*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, data del protocollo

M

Regione Veneto - Area Politiche Economiche, Capitale
Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica
Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e
Autodirezioni
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Risposta al foglio prot. n. 248870 del 30/04/2026

Prot. in entrata n. 13755 del 30/04/2026

Classificazione 34.43.01

OGGETTO: CASTEGNERO e MONTEGALDELLA (VI) – Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.Lgs. 190/2024, ai fini della costruzione ed esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnaro e Montegalde (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.

Rif. Pratica: BESS 06-2025.

Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 9 c. 8 del D. Lgs 190/2024. Trasmissione documentazione integrativa. Riavvio dei termini procedurali.

Tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., art. 28, c. 4: *misure cautelari e preventive*. D. Lgs. 36/2023, art. 41, c. 4 e all. I.8: *Verifica preventiva dell'interesse archeologico*.

Prescrizioni per la tutela archeologica.

CON RIFERIMENTO al riavvio della Conferenza di Servizi relativa al progetto in argomento, pervenuto in data 30/04/2026 con vs. prot. 248870 e acquisto agli atti di quest'Ufficio in pari data con prot. 13755;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15/03/2024, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance";

VISTO il D.P.C.M. n. 270 del 05/09/2024, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura";

VISTO il D.P.C.M. del 14/02/2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione procedimenti semplificati";

VALUTATI i risultati delle indagini archeologiche preliminari contenuti nel Documento di valutazione dell'interesse archeologico redatto dal dott. Filippo Salamone, nel quale è stato attribuito all'opera un grado di rischio archeologico "basso";

CONSIDERATO che l'area interessata dall'intervento presenta caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano, ma che la ricognizione di superficie ha dato esito negativo;

VALUTATA l'entità delle opere di scavo, che a giudicare dalla documentazione allegata, consistono in sbancamenti vari (cabine, serbatoio riserva idrica, etc.) e scavi per cavidotti;

AI SENSI dell'art. 1, c. 5 dell'allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

QUESTA SOPRINTENDENZA RITIENE

che non sussistano le condizioni per avviare la seconda fase procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 7 e ss. dell'allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023.

Questa Soprintendenza esprime pertanto parere favorevole al progetto, ma prescrive, a scopo cautelativo e senza alcun onere a carico della Scrivente, l'assistenza archeologica agli scavi al fine di verificare l'eventuale emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che potranno comportare un'ulteriore fase di





approfondimento d'indagine ai sensi della normativa vigente in materia (D. Lgs. 36/2023 all. I. 8; D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. art. 28 c. 4), con scavo estensivo dei contesti archeologici individuati.

Si raccomanda di prevedere, in caso di rinvenimenti di stratificazioni archeologiche, tempi e risorse adeguati a garantire le necessarie indagini, ricordando altresì che eventuali rinvenimenti di particolare consistenza potrebbero richiedere varianti progettuali.

Entro sei mesi dalla fine delle attività di assistenza, sia in caso di presenza che assenza di rinvenimenti archeologici, dovrà essere consegnata la relativa documentazione tecnico-scientifica, che costituisce parte integrante dell'intervento.

Si rammenta che la direzione delle indagini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., compete allo scrivente Ufficio, a cui dovranno essere comunicati, con anticipo non inferiore a 10 giorni, la data di inizio delle attività e il nominativo degli archeologi professionisti incaricati.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Andrea Rosignoli

(documento firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario archeologo Giulia Polacchini
AREA II - UT 07 Vicenza Ovest
E-mail: giulia.polacchini@cultura.gov.it



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
Piazza San Fermo, 3/a - 37121 Verona - TEL. 045-80.50.111 - C.F. 80022500237 - IPA CER15H
P.O.: sabap-vr@cultura.gov.it - PEC: sabap-vr@pec.cultura.gov.it - WEB: www.sabap-vr.cultura.gov.it

**Segnatura di protocollo**

Numero di protocollo: 293203

del: 27/05/2026

Oggetto:	MIC MIC_SABAP-VR_UO24 27/05/2026 0016935-P - VIO-CS-CASTEGNERO e MONTÉGALDELLA (VI) - Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della costruzione ed esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnaro e Montégaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.Rif. Pratica: BESS 06-2025.Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 9 c. 8 del D. Lgs 190/2024. Trasmissione documentazione integrativa. Riavvio dei termini procedurali.Tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., art. 28, c. 4: misure cautelari e preventive. D. Lgs. 36/2023, art. 41, c. 4 e all. I.8: Verifica preventiva dell'interesse archeologico.Prescrizioni per la tutela archeologica.#159294299#
Mittente:	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza
Numero allegati:	1
Nome file allegati:	20260525_0013755__Castegnaro_Montégaldella_AU_Bess_ass.pdf



Data 29/05/2026 Protocollo N° 0298421 Class: H.440.25.1 Fasc.

Allegati N° 0

Oggetto: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnero e Montebelluna (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona. – **Informazioni e comunicazione di non competenza.**

Rif. Pratica: BESS 06-2025

Alla
Direzione Ricerca Innovazione
e Competitività Energetica
U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni
Alla c.a. dell'Ing. Francesca Zantedeschi

e p.c. Area Marketing territoriale, Cultura,
Turismo, Agricoltura e Sport

LORO SEDI

Si fa riferimento alla nota prot. n. 122227 del 18/02/2026, con la quale codesta Struttura ha comunicato l'avvio di procedimento e contestuale indizione di una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, al fine del rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in oggetto.

Il procedimento è stato successivamente sospeso a motivo di richiesta integrazioni, giusta nota prot. n. 158334 del 10/03/2026 ed infine, con corrispondenza prot. n. 248870 del 30/04/2026 della Struttura in indirizzo, è stata resa disponibile la documentazione integrativa ed è stato comunicato il riavvio dei termini procedurali.

Consultati gli elaborati proposti sul pertinente portale regionale e visto l'inquadramento territoriale delle opere, si evince che l'impianto in argomento è esterno alla rete ecologica europea, confermando che le previste infrastrutture di accumulo e conversione energetica si troveranno a oltre 4 km dalla ZSC IT3220037 "Colli Berici" ed a oltre 3 km dalla ZSC/ZPS IT3260017 "Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco" e contestualmente dall'ambito del Parco Regionale dei Colli Euganei.

Il richiedente ha presentato un elaborato di screening VINCA e il "Format di supporto proponente – Screening specifico piani e programmi", presenti nella documentazione consultata.

Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Turismo e Marketing territoriale
Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168 – 30121 Venezia Tel. 0412792644
PEC: turismo@pec.regione.veneto.it - e-mail: turismo@regione.veneto.it

fatturazione elettronica – Codice Univoco Ufficio NXE4TJ



In merito, si informa che il Parco regionale dei Colli Euganei è soggetto gestore della ZSC/ZPS IT3260017 "Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco" ex DGR n. 400/2024 ed è autorità delegata per la VINCA per il medesimo sito, come da DGR n. 438/2025.

Per la ZSC IT3220037 "Colli Berici", con la citata DGR n. 438/2025, l'autorità delegata per la VINCA è stata individuata nell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura".

Ciò premesso, per la scrivente non si evidenziano profili di competenza nel procedimento di cui trattasi e pertanto non si parteciperà alla Conferenza di Servizi in argomento.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Stefano Sisto

*Direzione Turismo e Marketing territoriale
U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi
Direttore: Dott. Mauro De Ossi
Funzionario tecnico: dott.ssa Emanuela Cattelan
tel. 041/2792644 - email: turismo@regione.veneto.it*

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da STEFANO SISTO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 62

*Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Turismo e Marketing territoriale
Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168 – 30121 Venezia Tel. 0412792644
PEC: turismo@pec.regione.veneto.it - e-mail: turismo@regione.veneto.it*

fatturazione elettronica – Codice Univoco Ufficio NXE4TJ



Prot. n° 22631/26/GC/MP/ag
Funzione Costruzioni Autostradali
Sviluppo Realizzazione Opere e Patrimonio

Spettabile
Regione del Veneto
Area Politiche Economiche, Capitale Umano
e Programmazione Comunitaria
Direzione Ricerca Innovazione
e Competitività Energetica
Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche
e Autorizzazioni
Fondamenta Santa Lucia, 23
30121 - Venezia
Pec: ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

E, p.c.

Spettabile
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture e le reti di trasporto
Direzione Generale per le Autostrade e la vigilanza
sui contratti di concessione autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna
Viale Angelo Masini, 8
40126 - Bologna
Pec: uit.bologna@pec.mit.gov.it

Verona, data firma digitale

OGGETTO: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i comuni di Castegnaro e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.
Rif. Pratica: BESS 06-2025.
Ditta: Aukera Italy 10 S.r.l.
Autostrada A31.
Progressiva al Km 43+990 circa.
Parere.

Il progetto in parola prevede la realizzazione ed esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse, il quale genera un'interferenza con la proprietà autostradale (foglio 12 mappali 287, 295, 296, 297, 298, 299, 304, 305, 306, 311, 312, 314, 316, e foglio



Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA a socio unico - Via Flavio Giola, 71 - 37135 Verona
Capitale Sociale € 125.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. VR n. 350682 - C.F. e P. Iva n. 03614140238 - Codice Destinatario B2K7HJZ
Tel. +39 0458272222 Fax +39 0458200051 - www.autobspd.it - autobspd@autobspd.it - direzione@pec.autobspd.it
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di A4 Holding S.p.A.



13 mappali 317, 318, 319, 320, 322, 323) nel comune di Castegnaro e (foglio 7 mappali 116, 117 e 118) nel comune di Montebelluna (VI).

Per quanto concerne le opere in attraversamento alla proprietà autostradale e la loro prosecuzione in fascia di rispetto, si premette che questa Società non può annoverarsi tra i soggetti privati assoggettabili a procedure espropriative, né le sue proprietà possono essere gravate da servitù.

Tali esclusioni sono attive in quanto gli immobili in proprietà della scrivente Concessionaria rivestono carattere di demanialità – avvinati alla categoria del demanio eventuale – carattere ad essi impresso sin dalla loro acquisizione, così come pure determinato dalla funzione che essi esplicano. Infatti, tutti gli immobili saranno, al termine del rapporto concessorio vigente, devoluti al concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Autostrade.

Per questa ragione essi non possono essere assoggettati ad espropriazione o ad asservimento.

Tutti i rapporti con terzi che comportino interferenza con sedimi/proprietà autostradali dovranno essere disciplinati mediante atto convenzionale a titolo oneroso, da approvarsi con specifico decreto del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DGA.

Nello specifico andranno concordate con il Servizio Traffico della scrivente Società le modalità di intervento per le attività che interferiscono con il normale scorrimento del traffico veicolare o eventuali necessità di limitazione della circolazione sulla Autostrada A31 Valdagno. Altresì, si rappresenta che in fascia di rispetto autostradale sono assentibili solo le opere previste dalla normativa vigente in materia.

Tutto ciò premesso e a seguito di esame della documentazione trasmessa, si conferma quanto già segnalato con il precedente parere prot. 83712 di data 01.12.2025, in risposta all'istanza con la quale Codesta Regione del Veneto aveva avviato la fase di verifica della completezza documentale chiedendo il parere di competenza alla Scrivente, che si riporta di seguito:

- presenza delle linee M.T. da 20Kv e 5,5Kv interrate, sotto le strade di servizio poste tra l'Autostrada A31 e la recinzione autostradale, ad una profondità variabile da 0,50 a 2,00 m. Pertanto, si chiede di trasmettere una soluzione progettuale alternativa, in modo da non creare interferenze agli impianti esistenti come previsto dalle normative vigenti;
- a lavori ultimati sul confine di proprietà della Scrivente, dovranno essere poste paline identificative in corrispondenza dell'attraversamento delle tubazioni interrate.

Inoltre, si segnala quanto segue:

- possibile interferenza con impianti TED e dorsale di media tensione in carreggiata Nord;
- specificare la profondità minima con la quale viene eseguito il TOC in corrispondenza della piattaforma autostradale e della fascia di rispetto, poiché nel tipologico presente nella tavola "IT022_044_PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE" non risulta indicata;
- l'intervento dovrà essere oggetto di rilievo topografico, a lavori conclusi, per una corretta ubicazione;
- la fascia di rispetto autostradale deve essere tracciata dal confine catastale.

In conclusione, questa Società esprime parere favorevole condizionato alle condizioni di cui sopra, salvo l'eventuale contraria determinazione del Concedente MIT-DGA, nonché la suddetta necessità di disciplina convenzionale dell'intervento autostradale.

Distinti saluti.

Dott. Bruno Chiari
Amministratore Delegato



Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA e socio unico Via Flavio Gioia, 71 37135 Verona
Capitale Sociale € 125.000.000 int. vers. C.C.I.A.A. VR n. 350682 C.F. e P. Iva n. 03614140238 Codice Destinatario B2K7HJZ
Tel. +39 0458272222 Fax +39 0458200051 www.autospd.it autospd@autospd.it direzione@pec.autospd.it
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di A4 Holding S.p.A.



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 305188

del: 04/06/2026

Oggetto:	Ns prot. n. 22631/26: istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i comuni di Castegnaro e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 06-2025. Ditta: Aukera Italy 10 S.r.l. Autostrada A31. Progressiva al Km 43+990 circa. Parere.
Mittente:	Funzione Costruzioni Autostradali
Numero allegati:	1
Nome file allegati:	2026_22631e-GC_RegionVeneto_parere.pdf.p7m



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Regione del Veneto
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria
Direzione Ricerca Innovazione e Competitività
Energetica
Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e
Autorizzazioni
ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" presso il Comune di Castegnaro (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.
Rif. Pratica: BESS 06-2025
Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 9 c. 8 del D.Lgs 190/2024.
Trasmissione documentazione integrativa.
Riavvio dei termini procedurali.
Parere di competenza

Con riferimento alla nota n. 0024887 del 30/04/2026, acquisita al protocollo di Ente n. 5894 di pari data, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, la scrivente esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'intervento in oggetto.

Distinti saluti.

FERRI
MICHELE
29.05.2026
10:18:36
GMT+02:00



Direzione Difesa del suolo e della costa
Il Dirigente
ing. Michele Ferri

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Dirigente di Direzione: ing. Michele Ferri
Responsabile del procedimento: ing. Michele Ferri
Referente dell'istruttoria: ing. Matilde Welber



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 305206

del: 04/06/2026

Oggetto: R:ISTANZA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA, ART. 9 COMMA 1 DEL D.LGS. 190/2024, AI FINI DELLA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO (BESS) IN MODALITÀ "STAND ALONE" PRESSO IL COMUNE DI CASTEGNERO (VI), AI SENSI DELL'ALLEGATO C, SEZIONE I, LETTERA U) DI 150,00 MW DI POTENZA DI IMMISSIONE E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE.

RIF. PRATICA: BESS 06-2025

CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 9 C. 8 DEL D.LGS 190/2024.

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.

RIAVVIO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI.

PARERE DI COMPETENZA

Mittente: Autorità di Bacino Distrettuale Delle Alpi Orientali

Numero allegati: 3

Nome file allegati: Segnatura.xml
20260527_Castegnere_BESS_Aukera_parere_signed.pdf
Copia_DocPrincipale_20260527_Castegnere_BESS_Aukera_parere_signed.pdf



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio Tecnico

Area dogane e accise – energie e alcoli

Prot.: (come da segnatura di protocollo)

Trieste, (data come da segnatura di protocollo)

A: REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale

OGGETTO: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i Comuni di Castegnaro e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.

Rif. Pratica: BESS 06-2025

Proponente: Aukera Italy 10 S.r.l.

Parere di competenza.

Con la nota prot. n. 0248870 del 30/04/2026 Codesta Amministrazione ha comunicato il riavvio del procedimento riguardante l'indizione di una Conferenza dei Servizi finalizzata all'acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri preordinati alla realizzazione delle opere in oggetto.

Esaminata la documentazione di progetto, consultabile tramite l'indirizzo <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/PrPogmZP8sY9anT> (indicato nella suddetta nota), concordando con l'UADM Veneto 3 – Vicenza, si esprime parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione in argomento, fermo restando il rispetto di quanto in seguito indicato.

Visto quanto richiesto, si richiama quanto riportato nella Circolare ADM N. 17/2024:

"Al riguardo, confermando quanto già espresso nei pareri resi dall'Amministrazione finanziaria nei sopra richiamati procedimenti di autorizzazione unica si rappresenta che l'esercente l'officina costituita da BESS è tenuto a presentare apposita denuncia all'UADM competente, ai sensi dell'art.53, comma 7, del T.U.A.¹, allegando la documentazione tecnica descrittiva degli elementi salienti dell'impianto ed i relativi schemi unifilari.

In particolare, le officine elettriche costituite da BESS sono caratterizzate dall'interscambio di energia elettrica in AT o in MT con la rete di trasmissione nazionale nonché dalla presenza di sistemi di misura dell'energia elettrica prelevata ovvero immessa nella medesima rete.

¹ Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. n. 504 del 26/10/1995 e successive modifiche.



Per i componenti di tali sistemi di misura e per il relativo abbinamento, l'esercente è tenuto a fornire i certificati di prova della taratura, con validità triennale, rilasciati da uno dei laboratori a tal fine autorizzati dall'Agenzia.

Per permettere le verifiche in campo, sul sistema di misura di interscambio con la rete, alla frontiera dell'officina, è ordinariamente prevista apposita morsettiera di prova in conformità alle prescrizioni della norma CEI 13-71.”

Si sottolinea inoltre che la medesima circolare richiama la natura commerciale dell'impianto:

“Poiché l'energia erogata dalle officine BESS è destinata alla successiva rivendita per scopo commerciale e la potenza delle medesime officine è ordinariamente utilizzata dall'esercente per prendere parte alle aste del cosiddetto Capacity Market, il diritto di licenza è dovuto ordinariamente nella misura di 77,47 euro, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lettera b) del TUA”.

Pertanto, stante la necessità dell'Amministrazione Finanziaria di tracciare i flussi di energia elettrica e tenendo conto che tale impianto si configura come “officina elettrica” ai sensi dell'art. 54, comma 1, del T.U.A., prima della messa in esercizio dell'impianto la Società dovrà presentare apposita denuncia all'UADM territorialmente competente, ai sensi dell'art.53, comma 7, del T.U.A., completa della documentazione prevista e dalla quale si possa desumere:

- l'installazione di idonei sistemi di misura, conformi alla normativa metrica vigente, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica transitata nell'impianto di stoccaggio BESS (Battery Energy Storage System) e scambiata con la rete di trasporto nazionale RTN (sia in immissione nella rete, sia in prelievo dalla rete)
- la definizione delle modalità operative di gestione dell'impianto e, in particolare, la predisposizione di idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresì la registrazione degli eventi;
- la specifica delle utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo l'energia destinata ai servizi ausiliari strettamente necessari al funzionamento degli apparati, specificando se essi siano sottesi a distinta fornitura o siano derivati dai quadri dell'impianto medesimo;
- l'installazione di idonei strumenti di misura, conformi alla normativa metrica vigente, per la discriminazione univoca di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti: tali utenze dovranno essere contabilizzate da appositi e separati sistemi di misura, ovvero, in alternativa, collegate a una linea indipendente dall'impianto BESS;
- l'adempimento di obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 di cui al Titolo II (Energia Elettrica) del Testo Unico Accise, per quanto applicabili al caso di specie.

Per la partecipazione all'eventuale conferenza di servizi in modalità sincrona, si segnalano i nominativi dell'Ing. Nicoletta Russo e dell'Ing. Mariagrazia Elena Alberti, quali referenti del procedimento, in servizio presso l'Ufficio Tecnico – Area dogane e accise – energie e alcoli di questa Direzione Territoriale.



IL DIRETTORE TERRITORIALE

Franco Letrari
firmato digitalmente



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 341119

del: 15/06/2026

Oggetto: Parere BESS 06-2025 - Castegnaro-VI-Parere RV

Mittente: Agenzia delle dogane e dei monopoli - Area monopoli

Numero allegati: 3

Nome file allegati: ADMDT004_41477_2026_2758.pdf.p7m.p7m

Segnatura.xml

InfoProtocollo.txt



Prot. n° 38603/26/GC/MP/sf/ag
Funzione Costruzioni Autostradali
Sviluppo Realizzazione Opere e Patrimonio

Spettabile
Regione del Veneto
Area Politiche Economiche, Capitale Umano
e Programmazione Comunitaria
Direzione Ricerca Innovazione
e Competitività Energetica
Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche
e Autorizzazioni
Fondamenta Santa Lucia, 23
30121 - Venezia
Pec: ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Verona, data firma digitale

OGGETTO: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "stand alone" presso i comuni di Castegnero e Montegalbello (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.
Rif. Pratica: BESS 06-2025.
Ditta: Aukera Italy 10 S.r.l.
Autostrada A31.
Progressiva al Km 43+990 circa.
Rif Vs. nota prot. 0316363 del 09.06.2026.

Con la presente, si riscontra la Vs. nota prot. 0316363 del 09.06.2026 con la quale Codesta Regione del Veneto richiedeva la conferma del parere espresso dalla Scrivente con nota prot. 22631 in data 29.05.2026.

A tal riguardo, la scrivente Società conferma il parere favorevole condizionato di cui alla nostra nota sopra richiamata, ricordando la necessità di disciplinare l'intervento con apposito atto convenzionale.

Distinti saluti.

Dott. Bruno Chiari
Amministratore Delegato



Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA è socio unico - Via Flavio Gioia, 71 37135 Verona
Capitale Sociale € 125.000.000 int. vers. C.C.I.A.A. VR n. 350682 C.F. e P. Iva n. 03614140238 Codice Destinatario B2K7HJZ
Tel. +39 0458272222 Fax +39 0458200051 www.autobspd.it autobspd@autobspd.it direzione@pec.autobspd.it
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di A4 Holding S.p.A.



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 400789

del: 02/07/2026

Oggetto:	Ns. prot. n. 38603: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalit� "stand alone" presso i comuni di Castegn� e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 06-2025. Ditta: Aukera Italy 10 S.r.l. Autostrada A31. Progressiva al Km 43+990 circa. Rif Vs. nota prot. 0316363 del 09.06.2026.
Mittente:	AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA
Numero allegati:	1
Nome file allegati:	2026_38603e-GC_RegionVeneto_confermaparere.pdf.p7m



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VICENZA

Ufficio Prevenzione Incendi
Pratica VVF N. 53958
(da citare nella corrispondenza)

Rif. Pr. Suap 13772790963-15092025-1043
REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0600137 del 14/09/2025

Allo Sportello Unico delle
Attività Produttive
SUAP - CASTEGNERO

Oggetto: Valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR n.151 del 1.08.2011.
Ditta Aukera Italy 10 S.r.l. sita in Via Volpara nel Comune di Castegnaro.
Riferimento Pratica SUAP n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0600137 del Comune di Castegnaro.
Impianto BESS corredato da n. 40 trasformatori MT/BT.
Attività individuata nell'Allegato 1 al D.P.R. n°151 del 01/08/2011 al punto:
48.1.B. Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc.

In riscontro all'istanza di valutazione del progetto pervenuta in data 7 ottobre 2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, esaminata la documentazione progettuale relativa all'attività menzionata in oggetto, si comunica che la stessa risulta, conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, subordinando l'esecuzione delle opere e/o degli impianti, alle seguenti prescrizioni:

1. la rete idrica antincendio deve essere dimensionata, sulla scorta dei criteri di cui alla norma UNI 10779, per aree di livello II di pericolosità. Caratteristiche idrauliche minime: almeno su tre idranti in uso contemporaneo una portata di 120 l/min ed una pressione residua non inferiore a 0.2 Mpa per un tempo non inferiore a 60'. Gli idranti siano per numero e collocazione in grado di proteggere la superficie totale dell'area d'impianto. L'alimentazione sia progettata e realizzare in conformità alla norma UNI 12845.

A lavori ultimati la Ditta, prima dell'inizio dell'attività, per effetto dell'art. 4 del D.P.R. 151 del 01.08.2011, dovrà inoltrare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) debitamente sottoscritta dal richiedente, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Alla segnalazione, redatta sull'apposito modello PIN 2-2023 prelevabile dal sito internet www.vigilifuoco.it, dovranno essere allegati:

- a) Attestato del versamento, effettuato attraverso una delle due seguenti modalità:
 1. utilizzo della piattaforma PagoPA, rinvenibile al seguente link: <https://pagopa.vigilifuoco.it> (modalità preferenziale);
 2. utilizzo IBAN IT62A0100003245BE00000001D9 intestato al Comando Prov.le VV.F. Vicenza - Prevenzione incendi con la seguente causale: "Servizi a pagamento resi dai VV.F. - prevenzione incendi VV.F. pratica n. «53958»- attività n. "VI?";
- b) Asseverazione redatta da tecnico abilitato sul modello PIN 2.1-2023, attestante la conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui al presente progetto approvato;
- c) Certificazioni e dichiarazioni espressamente indicate di seguito, atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente (strutture, finiture, attrezzature, impianti ed componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio).



Si rappresenta che la ricevuta di avvenuta presentazione della S.C.I.A. costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, questo Comando effettuerà entro 60 giorni controlli a campione, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Per le attività, invece, di categoria C, questo Comando effettuerà visite tecniche e, in caso di esito positivo, rilascerà il certificato di prevenzione incendi.


In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, questo Comando adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi l'attività entro un termine di quarantacinque giorni.


Il Comune avrà cura di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nell'allegato parere.

La MODULISTICA da utilizzare è reperibile nella sezione "PREVENZIONE INCENDI" del sito ufficiale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile: www.vigilfuoco.it.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
D.C.S. Vincenzo VALERI
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

Il Comandante
Dott. Ing. Mirko MATTIACCI
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

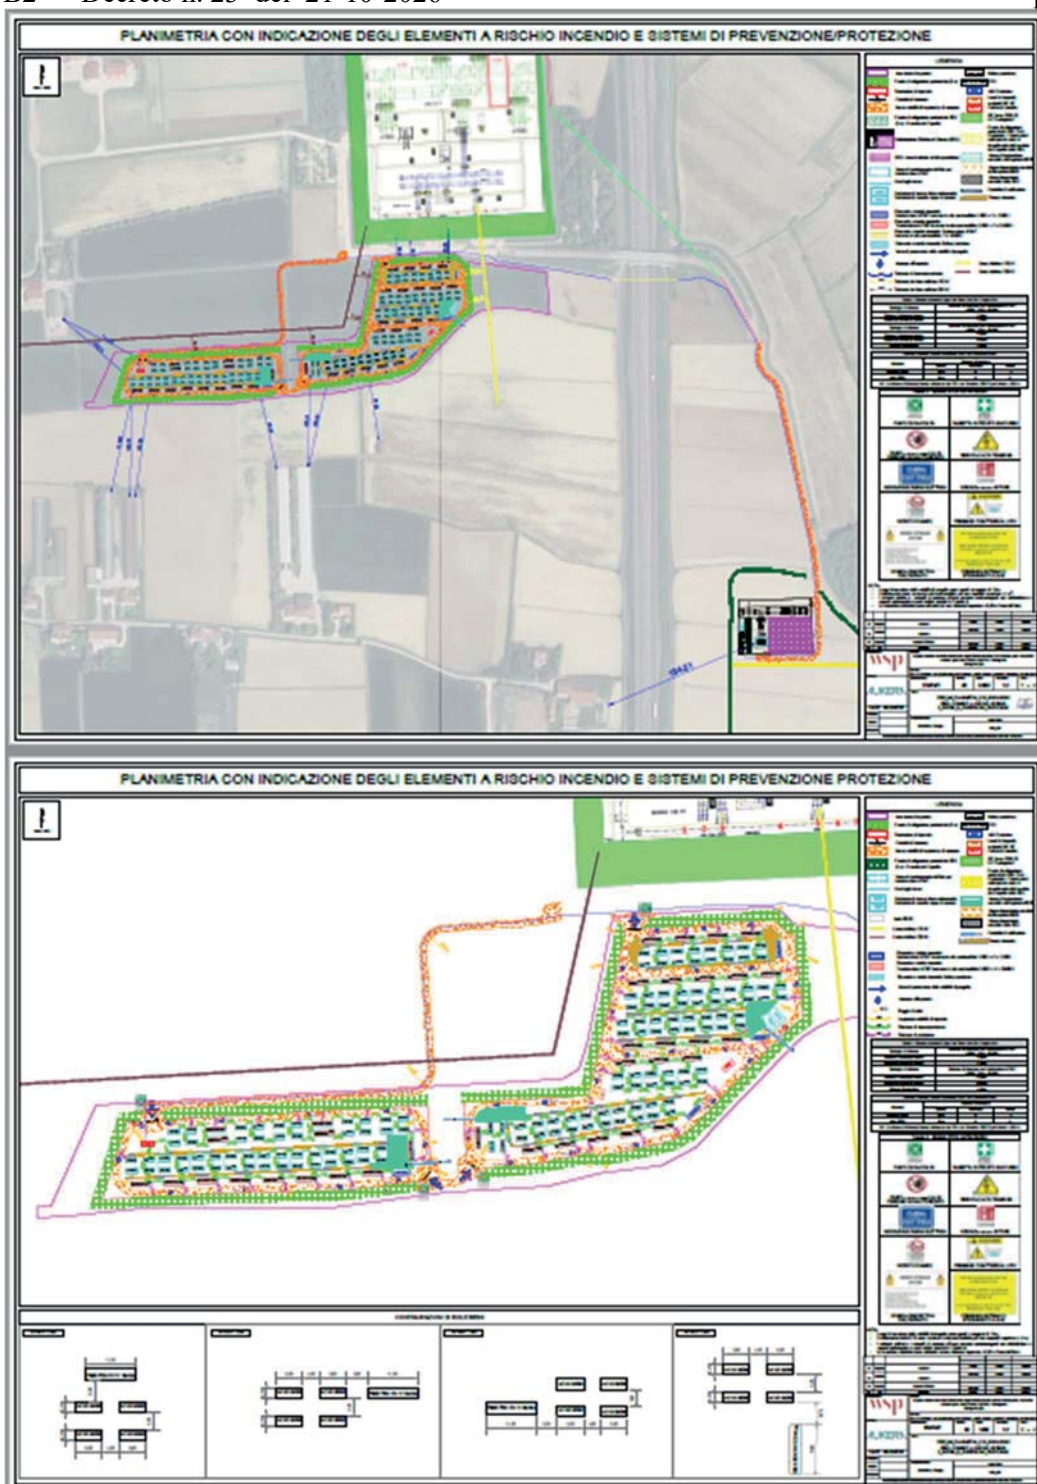

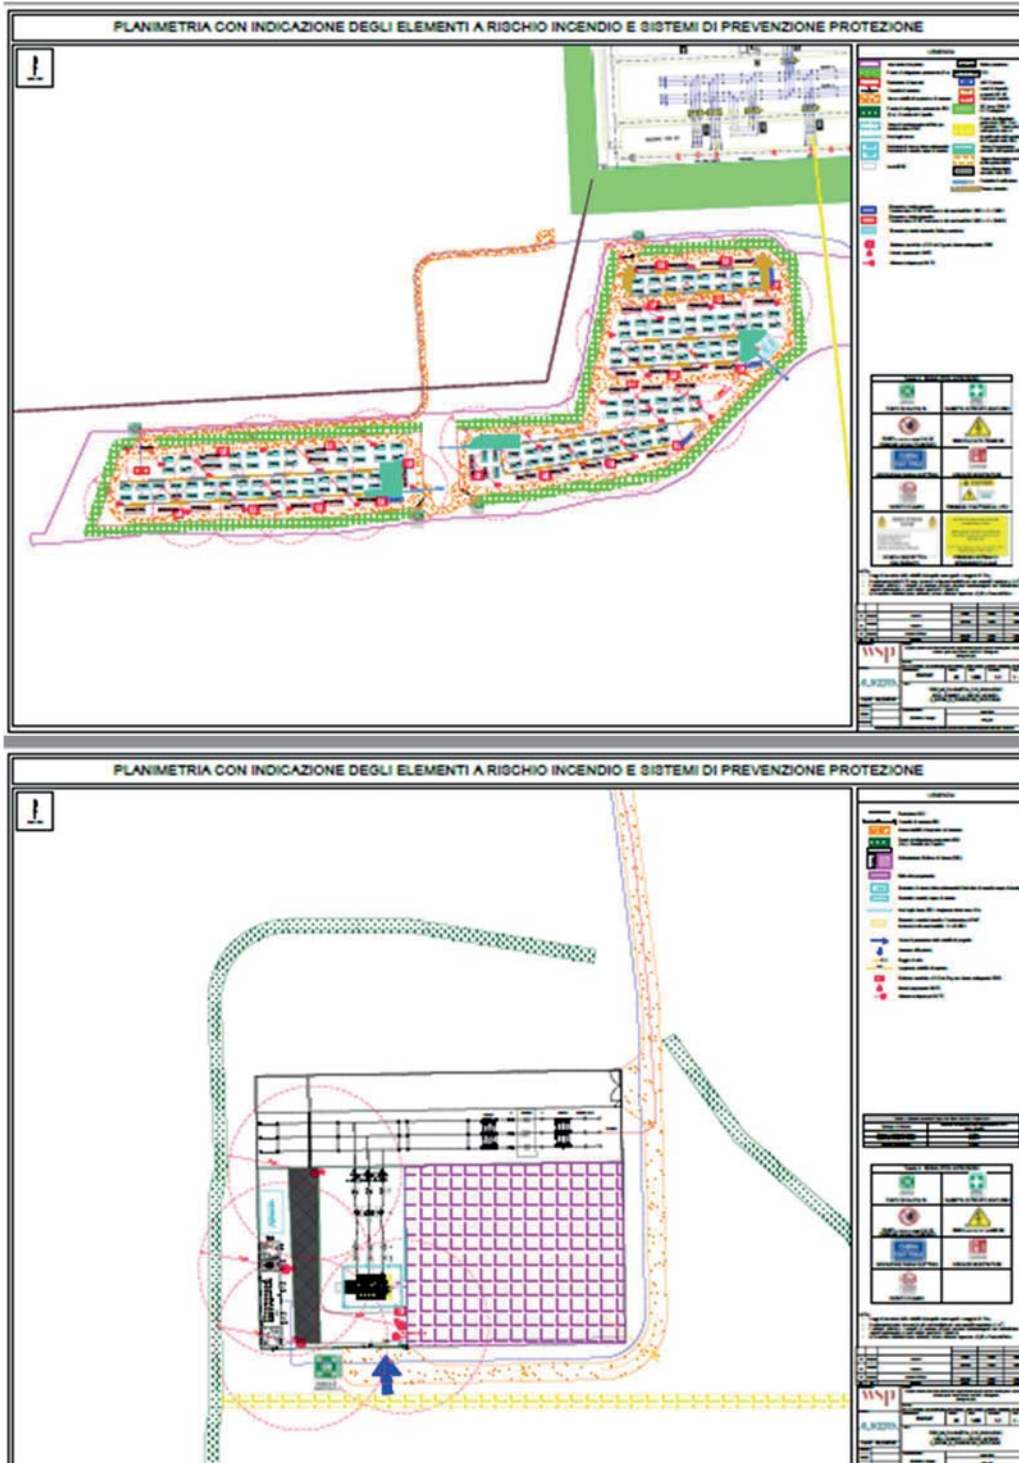



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 433878

del: 23/07/2026

Oggetto:	Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalit� stand alone? presso i Comuni di Castegn�ro e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse.Rif. Pratica: BESS 06-2025 - Integrazioni volontarie
Mittente:	Aukera Italy 10 S.r.l.
Numero allegati:	2
Nome file allegati:	IT022_045_Planimetria_con_indicazione_degli_elementi_a_richio_incendio_e_sistemi_di_prevenzione_protezione 02_signed.pdf 226085-REG-1770379451461-Aukera-053958-20260130-Val-Prog-Presc-Suap.pdf



Prot. N° 6880

San Bonifacio, lì 08/08/2026

Spett.le
REGIONE VENETO
UNITÀ ORG. INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E AUTORIZZAZIONI
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it
come Richiedente ed Ente territorialmente competente

e, p.c. Spett.le
REGIONE VENETO
UNITÀ ORGANIZZATIVA
GENIO CIVILE DI VICENZA
geniocivilevi@pec.regione.veneto.it
come organo tecnico competente in materia

Comune di Castagnero - Nanto (VI)
castagnero.vi@cert.ip-veneto.net
nanto.vi@cert.ip-veneto.net
comune.castagneronanto.vi@pecveneto.it
come Comune territorialmente competente

Comune di Montegaldella (VI)
montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
come Comune territorialmente competente

Oggetto: Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità "standalone" presso i Comuni di Castagnero e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni). Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 9 c. 8 del D.lgs 190/2024. Trasmissione documentazione integrativa. Riavvio dei termini procedurali.
Ticket: @#2026031204844441
Riferimento: Repertorio: 2026000062 Pratica 071/2026

Committente: Aukera Italy 10 S.r.l

Mittente: Regione Veneto - Unità Org. Infrastrutture energetiche e autorizzazioni

Professionista redattore della Relazione idraulica: Ing. Luca Spaccino

Estremi catastali: Comune di Castagnero Fg.12, Mapp.li 199,303,194, 200, 475, 476, 481, 304, 314, 305, 316, 306, 312, 311, 295, 296, 297, 298, 299, 287, 286, 403, 447, 450, 475, 476, 481; Fg.13, Mapp.li 317, 318, 2, 51, 346; 51, 322, 318, 319, 320, 346, 318, 322, 323, 2, 51, 346; Comune di Montegaldella Fg.7 Mapp.li 116, 117, 118

PARERE DI COMPETENZA IDRAULICA SUL PROGETTO PROPOSTO

Si informa che la Nota pervenuta dall' UNITÀ ORG. INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E AUTORIZZAZIONI (VI) della Regione Veneto, n. prot. 503066, il 29/09/2025, relativa al "Progetto dell'impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in modalità "stand alone" presso il Comune di Castagnero (VI)" in cui viene codificata la pratica con riferimento BESS 06-2025, è stata ricevuta e registrata al protocollo consortile n. 7765 in data 30/09/2025. Seguono le successive note integrative con prot. n. 660239 del 05/12/2025 registrata al prot. cons. n. 9931 del 09/12/2025, la nota prot. n. 688493 del 22/12/2025 registrata al prot. cons. n. 10443 del 23/12/2025, la nota prot. n. 122227 del 18/02/2026 registrata al prot. cons. n. 1259 del 18/02/2026 e la nota prot. n. 158334 del 10/03/2026 registrata al prot. cons. n. 1846 del 11/03/2026. Si segnalano anche le note pervenute dal Genio Civile di Vicenza in cui viene codificata la pratica in oggetto con riferimento rif. n° VA162/2025 con nota prot. n. 13880 del 13/01/2026 registrata al prot. cons. n. 278 del 13/01/2026, la nota prot. n. 132836 del 24/02/2026 registrata al prot. cons. n. 1411 del 25/02/2026 e la nota prot. n. 136925 del 26/02/2026 registrata al prot. cons. n. 1482 del 26/02/2026.

Sede legale: Via G. Oberdan n° 2 - 37047 San Bonifacio (VR) c.f.: 92021070237

e-mail: apv@altapianuraveneta.eu - PEC: consorzio@pec.altapianuraveneta.eu - tel.: 045 7616111

Sossano (VI) 36040 - Via Circonvallazione n° 2
Montebelluna (VI) 36030 - Via Bassana n° 13



Si segnala, infine, la nota integrativa pervenuta dal Regione Veneto - Unità Org. Infrastrutture energetiche e autorizzazioni, n. prot. 248870, il 30/04/2026, (prot. cons. n. 3650 del 04/05/2026) con cui sono state inviate le integrazioni richieste dallo scrivente Consorzio.

Evidenziato che:

Le caratteristiche tecniche riassunte dal Professionista Ing. Luca Spaccino in Relazione di Compatibilità idraulica sono le seguenti:

COMUNE di CASTEGNERO (VI): dati da Relazione di compatibilità idraulica riportati dal Professionista	
Committenza (Nome Ditta e Indirizzo)	W.S.P. Italia S.r.l. - Via Santa Margherita, 4, 00157 Roma RM
Studio redattore della VC (Nome dello Studio/Professionista incaricato alla Relazione di Compatibilità idraulica)	Ing. Luca Spaccino
TITOLO INTERVENTO:	Impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica di potenza in immissione pari a 150.00 MW e relative opere di connessione alla RTN "CASTEGNERO"
Inquadramento territoriale	
E' uno Strumento Urbanistico? (Sì/no, se No, specificare la tipologia di intervento, es. permesso di costruire, ampliamento, ecc...)	No - Permesso di costruire/parere di compatibilità idraulica
Zona di intervento	Zona urbanistica E2B
Dati catastali (Comune, Fg., Mapp. fe)	Castegnaro, Fg. 12, Mapp. II 199, 303, 194, 200, 475, 476, 481, 304, 314, 305, 316, 306, 312, 311, 295, 296, 297, 298, 299, 287, 286, 403, 447, 450, 475, 476, 481; Castegnaro, Fg. 13, Mapp. II 317, 318, 2. 51, 348; 51, 322, 318, 319, 320, 346, 318, 322, 323, 2. 51, 346; Montebelluna Fg. 7 Mapp. II 116, 117, 118
A.T.O.	ATO3- Pianura di Villagarziera
Riferimento a PAT/PI (Ripartire Codice trasformazione adottato nel Procedente Piano per il quale il Consorzio ha emesso Parere)	-
Area di trasformazione [mq]	12000
Destinazione d'uso attuale	Agricola
Destinazione d'uso futura	Area Industriale
Inquadramento geologico, idrogeologico e idrografico	
Morfologia	Pianeggiante
Livello falda (profondità da piano campagna) [m]	Prossima al piano campagna
Permeabilità K [m/s]	0,0005
Idrografia prossima all'area di intervento	Scolo Pasino, Scolo Ninetta
Analisi studi idraulici da Quadro Programmatico	
Ubicazione della Stazione di misura	Montebelluna
Tr adottato	T = 50
H pioggia oraria [mm]	73,64
P.A.I. Brenta Bacchiglione/Adige	Non ricadente in zona PAI
P.G.R.A. Distretto Alpi Orientali	Non ricadente in zona PRGA
P.T.C.P.	Carta dei vincoli
P.T.R.C.	Linee elettriche (Art. 10), Idrografia, Classi rischio sismico (Art. 11)
P.A.T.	Tav. Tutela
P.I.	Carta fragilità
Idraulica intervento	
Coefficiente di deflusso attuale	0.2
Coefficiente di deflusso di progetto	0.784
Coefficiente idrometrico attuale [l/s/ha]	-
Coefficiente idrometrico di progetto [l/s/ha]	-
Coefficiente idrometrico prescritto [l/s/ha]	5
Portata attuale [l/s]	-
Portata progetto [l/s]	-
Volume imposto da P.A.T./P.I. (Genio civile) [m³]	-
Volume specifico calcolato [m³/ha]	783
V di Invaso [m³]	905
Misure di mitigazione idraulica	



DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE <i>Invasi/meccanismi di filtrazione facilitata</i> <i>(descrizione sintetica delle misure adottate e loro dimensionamento)</i>	Per quanto concerne l'area di impianto, è stata prevista una rete di trincee drenanti che permettono il convogliamento delle acque di dilavamento superficiale verso le vasche di invaso. In particolare, queste saranno di due tipi: - Vasche di laminazione, queste permettono l'accumulo temporaneo delle acque e la restituzione avverrà mediante condotto interrato. Le acque verranno immesse nel corpo idrico ricevente più prossimo, lo scolo Pasine. - Vasche dispendenti, queste permettono l'accumulo temporaneo delle acque e lo smaltimento avverrà mediante la naturale filtrazione all'interno delle matrici terrene. Per quanto concerne la SEU è stata prevista una vasca dispendente variabile. La vasca permetterà lo smaltimento delle acque accumulate per mezzo della filtrazione nel terreno. E inoltre presta la realizzazione di un sistema di caditoie che permetta di raccogliere le acque meteoriche.
Scarico (Sì/No)	sì
Classificazione corso d'acqua ricettore <i>(privato, demaniale, consorziale...)</i>	Consorziale
Nome del Corso d'acqua ricettore <i>(se reperibile)</i>	Scolo Pasine
Manufatti esistenti oggetto di Autorizzazioni/Concessioni Idrauliche (Ufficio Concessioni)	
Nell'area di trasformazione sono presenti scarichi esistenti? (se "Sì" indicare la tipologia e ubicare i manufatti in tavola progettuale)	No
<i>In caso di urbanizzazione consolidata (edifici esistenti), i fabbricati rispettano la normativa sulla distanza minima dai corsi d'acqua demaniale? (norma d'acqua regolamentata da R.D. 523/1904: distanza indifferibile: 10 m dall'opera idraulica, R.D. 368/1904: distanza minima indifferibile: 5 m per recinzioni e sottoservizi); 8 m per edifici, (2) (3) (4). presta autorizzazione idraulica emessa dall'Ufficio Concessioni Consorzio).</i>	

Dato atto che:

- Le misure di mitigazione idraulica proposte dal Professionista Ing. Luca Spaccino consistono in:
 - una rete di 4 trincee drenanti recapitanti in due vasche drenanti, e tre bacini a cielo aperto;
- lo scarico delle acque provenienti dalle superfici impermeabilizzate avviene per le vasche drenanti direttamente negli strati superficiali del sottosuolo, invece per i bacini di laminazione tramite tubazione di diametro DN 200 mm rispettando il coefficiente udometrico allo scarico imposto di 5 l/s*ha (senza manufatto regolatore delle portate) nel canale Scolo Pasine privato (non demaniale) in gestione al consorzio;

Evidenziato che:

- Sulla base dell'analisi dei dati territoriali, idraulici e ambientali provenienti da fonti istituzionali (tra cui il Geoportale della Regione Veneto, PAI, PGRA, PTRC, ecc.):
 - la permeabilità dei terreni in sito è identificata con valori compresi tra 0,36 - 3,6-36 mm/h e la tessitura prevalente è sabbiosa;
 - risulta la presenza di falda a una profondità compresa tra 100 -150 cm dal p.c.;
- da Carta Idrogeologica del PAT del Comune di Castegnaro la falda viene segnalata con profondità compresa tra 0-2 m;
- l'area non ricade in zona di probabilità di allagamento da PGRA 2021/2027;

Tutto ciò premesso,

dallo studio di Valutazione di compatibilità idraulica a firma dell'Ing. Luca Spaccino, relativamente all'intervento sopracitato, lo scrivente Consorzio esprime parere favorevole e formula le seguenti prescrizioni:

- Per ridurre il rischio di intasamenti all'interno delle tubazioni ed ottimizzare le operazioni di manutenzione, in uscita da ogni vasca di laminazione a cielo aperto si prescrive la posa di un manufatto di regolazione delle portate verso il ricettore finale. Il manufatto deve disporre di una griglia anti-rifiuto per intercettare foglie, ramaglie e materiale vario, e prevede una luce tassata dimensionata mantenendo un coefficiente udometrico massimo di 5 l/s per ettaro di superficie trasformata (valori calcolati in relazione di Area est: 0.167 m, Area ovest: 0.223 m). Con questa soluzione le tubazioni in uscita dai bacini possono essere aumentate a 200 mm di diametro.

\\sr-

\\s1\APV_Concessioni\CONCESSIONI_APV\PRATICHE\2026\2026000062\Pareri_071_2026\1_istruttoria\2026000062_CASTEGNERO_BESS_AUKERA_ITALY_10_S.R.L.\pareri\2026000062_CASTEGNERO_BESS_AUKERA_ITALY_10_S.R.L._parere.docx



2. le scarpate in terra del bacino dovranno rispettare la pendenza conforme al rapporto $n=y/x=2/3$. Il fondo del bacino di invaso deve avere una pendenza minima dello 0,1% verso lo scarico, per permettere lo svuotamento integrale delle misure di mitigazione idraulica entro un intervallo massimo di 48 ore dal termine di ogni evento meteorologico.
3. Nel caso in cui le misure di mitigazione idraulica prevedano la presenza, l'inserimento o il successivo sviluppo di vegetazione, sia arborea che arbustiva o erbacea, o di altri elementi che possano costituire ingombro, dovrà incrementarsi l'area destinata agli invasi.
4. Si ricorda che, come previsto dall'Allegato A della D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009: I sistemi di filtrazione facilitata sono ammessi solo nei terreni con elevata capacità di accettazione delle piogge. In fase esecutiva si prescrive pertanto la realizzazione delle prove di permeabilità del terreno. Se non dovessero essere presenti le idonee caratteristiche di permeabilità è necessario rivedere e modificare il progetto presentando una richiesta di variante.
5. È prescritta l'esecuzione di interventi di pulizia regolari e costanti su tutti i componenti del sistema di scarico, con particolare attenzione a pozzetti, griglie anti rifiuto, valvole clapet e tubazioni. Tale attività di spurgo e rimozione dei detriti deve essere tassativamente effettuata almeno ad ogni evento meteorico intenso. Tale onere non compete al Consorzio di Bonifica, ma ricade interamente sui soggetti attuatori o proprietari, i quali devono assicurare che le opere di mitigazione mantengano inalterata la propria capacità funzionale originale.
6. La Ditta è tenuta a comunicare l'avvio dei lavori con un preavviso minimo di 15 giorni, indicando nome, cognome e recapito telefonico del Responsabile di cantiere, al fine di consentire, previo contatto telefonico, l'organizzazione di eventuali sopralluoghi congiunti.
Qualora i lavori previsti possano comportare potenziali impatti negativi – o tali impatti emergano nel corso dell'esecuzione – sulla rete gestita dal Consorzio, è fatto obbligo di informare tempestivamente il personale consortile per gli opportuni approfondimenti e verifiche;
7. Ad opera compiuta dovranno pervenire allo scrivente le tavole di "As-Built" nonché la documentazione fotografica delle fasi di cantiere e di opera finita;

Il Consorzio, con la presente comunicazione, intende espressamente dichiarare il proprio disimpegno da ogni forma di responsabilità, sia attuale che futura, in relazione a danni arrecati a terzi o a proprietà private. Tale esonero si estende a qualsivoglia conseguenza diretta o indiretta derivante da dissesti, esondazioni, allagamenti, o infiltrazioni, inclusi quelli sotterranei, nonché delle conseguenze di eventuali fenomeni di inquinamento. Tale responsabilità è integralmente trasferita alla Ditta incaricata, la quale assumerà ogni onere correlato a tali eventi.

Si desidera altresì precisare che il contenuto di questa Nota si focalizza esclusivamente sugli aspetti inerenti all'idraulica, senza prendere in considerazione altre possibili implicazioni, quali quelle sismiche ambientali o paesaggistiche, ecc. per le quali la competenza è attribuita ad altri Enti preposti. Resta escluso dal presente parere la verifica della compatibilità idraulica degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia in relazione alle Norme tecniche di attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DI AREA TECNICA
(firmato digitalmente)
(ing. Alberto Piva)

IL DIRETTORE GENERALE
(firmato digitalmente)
(ing. Carlo Bendoricchio)

Allegati:

IT022_044_Planimetria_delle_interferenze_03_signed

IT022_075_PROFILI SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE OPERE IDRAULICHE_02_signed

\\sn-

f:\APV_Concessioni\CONCESSIONI APV\PRATICHE\2026\2026000062\Pareri_071_2026\1_istruttoria\2026000062_CASTEGNERO_BESS_AUKERA_ITALY_10_S.R.L.\pareri\allegati\VISTO

Per informazioni:

Il Responsabile dell'Istruttoria (Ing. Silvia Tizian)

L'Istruttore Pareri (dott. Fabio Marchesini) Mail: fabio.marchesini@altopianuraveneto.eu

L'Istruttore Concessioni (geom. Paola Buson) Mail: paola.buson@altopianuraveneto.eu

\\sn-



f:\APV_Concessioni\CONCESSIONI APV\PRATICHE\2026\2026000062\Pareri_071_2026\1_istruttoria\2026000062_CASTEGNERO_BESS_AUKERA_ITALY_10_S.R.L.\pareri\2026000062_CASTEGNERO_BESS_AUKERA_ITALY_10_S.R.L._pareri.docx


**Segnatura di protocollo**



Numero di protocollo: 457719


del: 06/08/2026


Oggetto:	prot. 6860 - PARTE 1 - Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e lâ€™esercizio dellâ€™impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalit� "standalone" presso i Comuni di Castegn� e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni).Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 9 c. 8 del D.Lgs 190/2024.Trasmissione documentazione integrativa. Riavvio dei termini procedurali. Ticket: @#2026031204844441 Riferimento: Repertorio: 2026000062 Pratica 071/2026 Committente: Aukera Italy 10 S.r.l Mittente: Regione Veneto - Unit� Org. Infrastrutture energetiche e autorizzazioni Professionista redattore della Relazione idraulica: Ing. Luca Spaccino Estremi catastali: Comune di Castegn� Fg.12, Mapp.li 199,303,194, 200, 475, 476, 481, 304, 314, 305, 316, 306, 312, 311, 295, 296, 297, 298, 299, 287, 286, 403, 447, 450, 475, 476, 481; Fg.13, Mapp.li 317, 318, 2, 51, 346; 51, 322, 318, 319, 320, 346, 318, 322, 323, 2, 51, 346; Comune di Montegaldella Fg.7 Mapp.li 116, 117, 118 PARERE DI COMPETENZA IDRAULICA SUL PROGETTO PROPOSTO
Mittente:	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA
Numero allegati:	2
Nome file allegati:	2026000062_CASTEGNERO_BESS_AUKERA_ITALY_10_S.R.L._parere_copia di cortesia.pdf 2026000062_CASTEGNERO_BESS_AUKERA_ITALY_10_S.R.L._parere_signed_signed.pdf

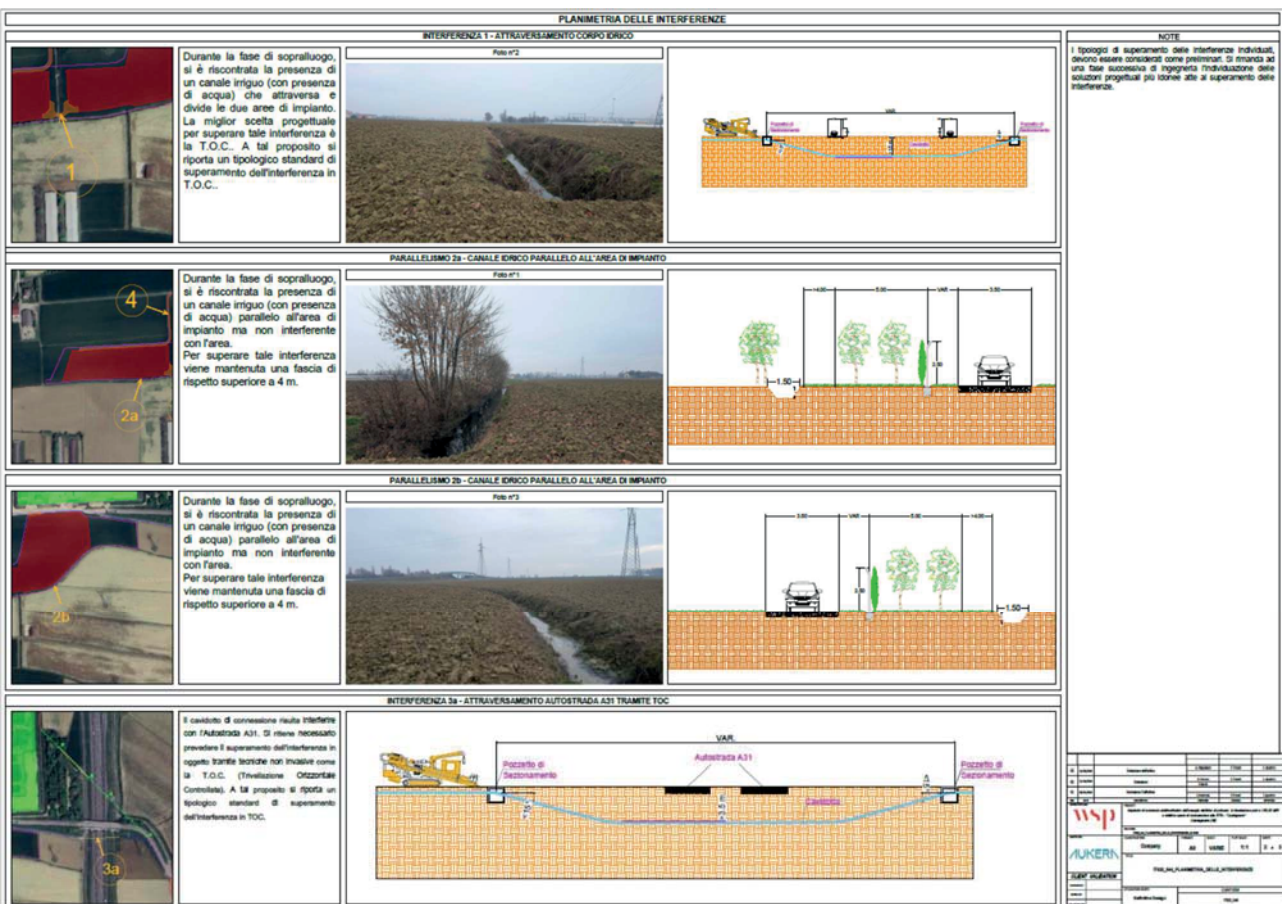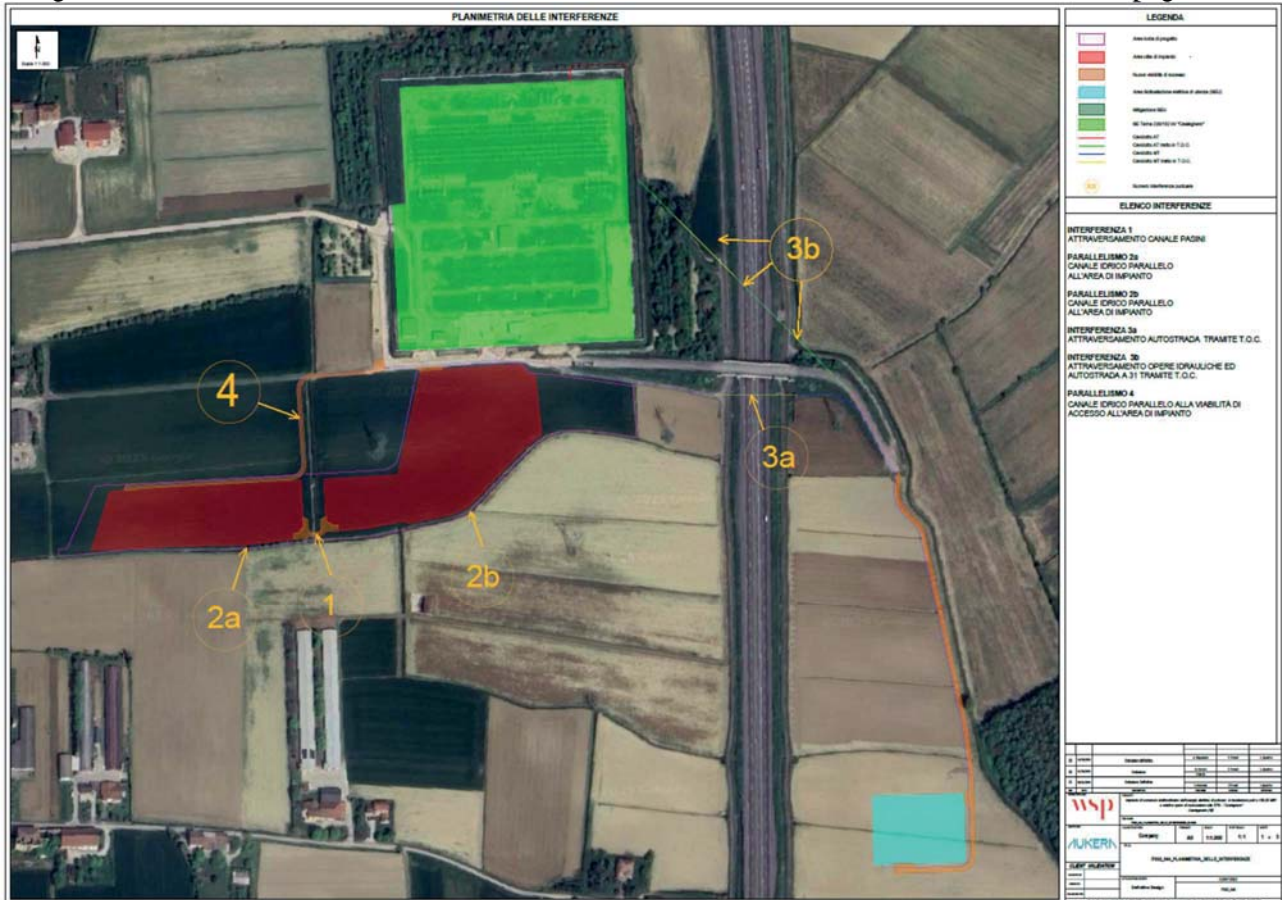

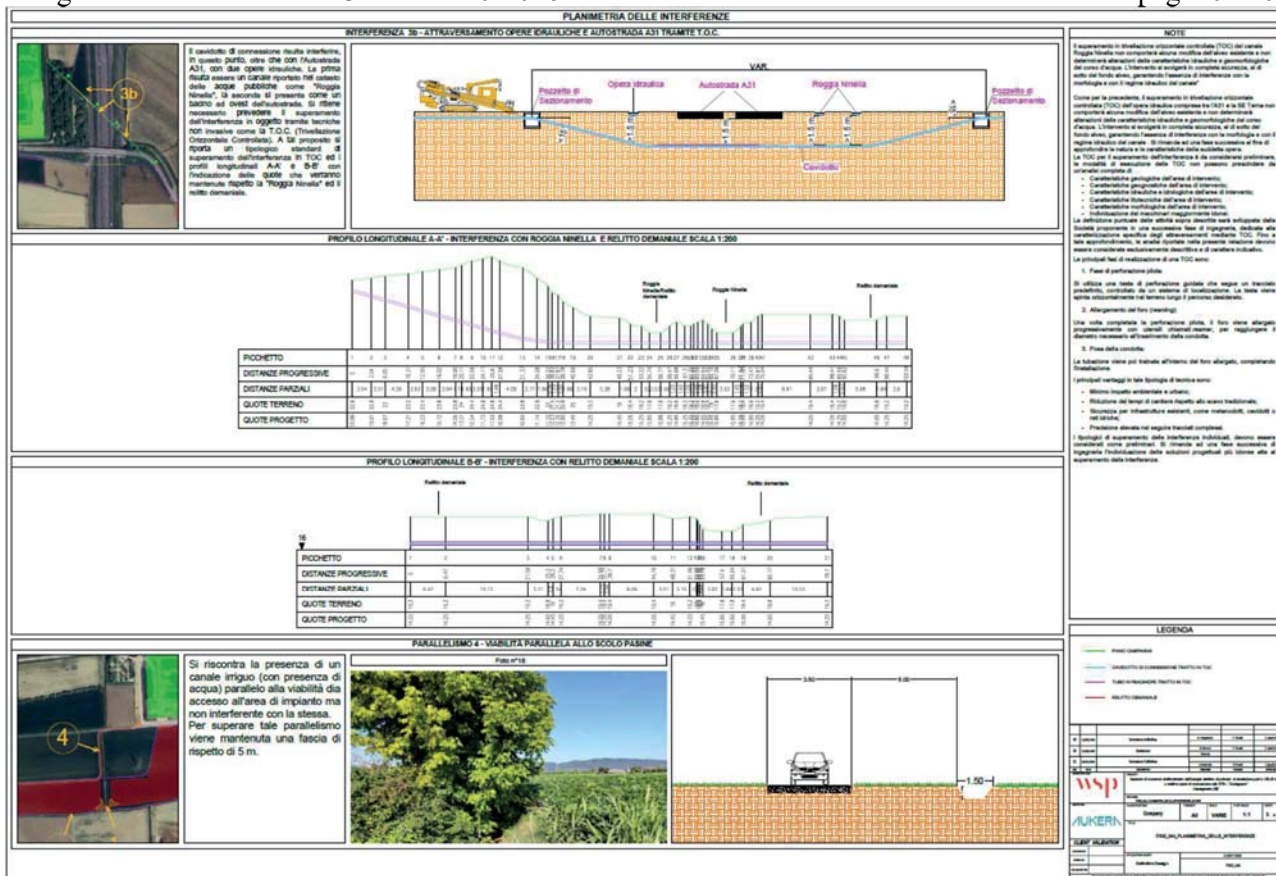

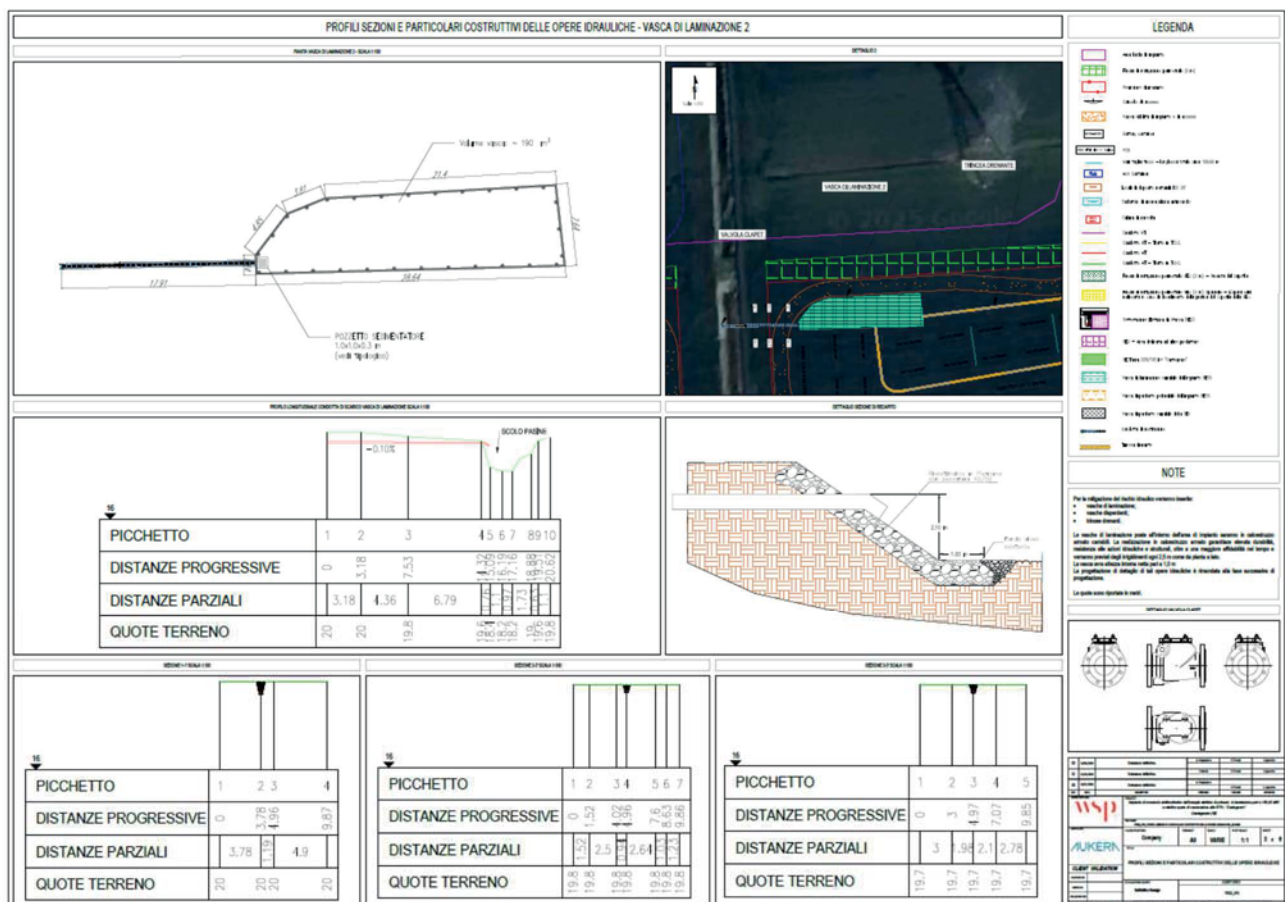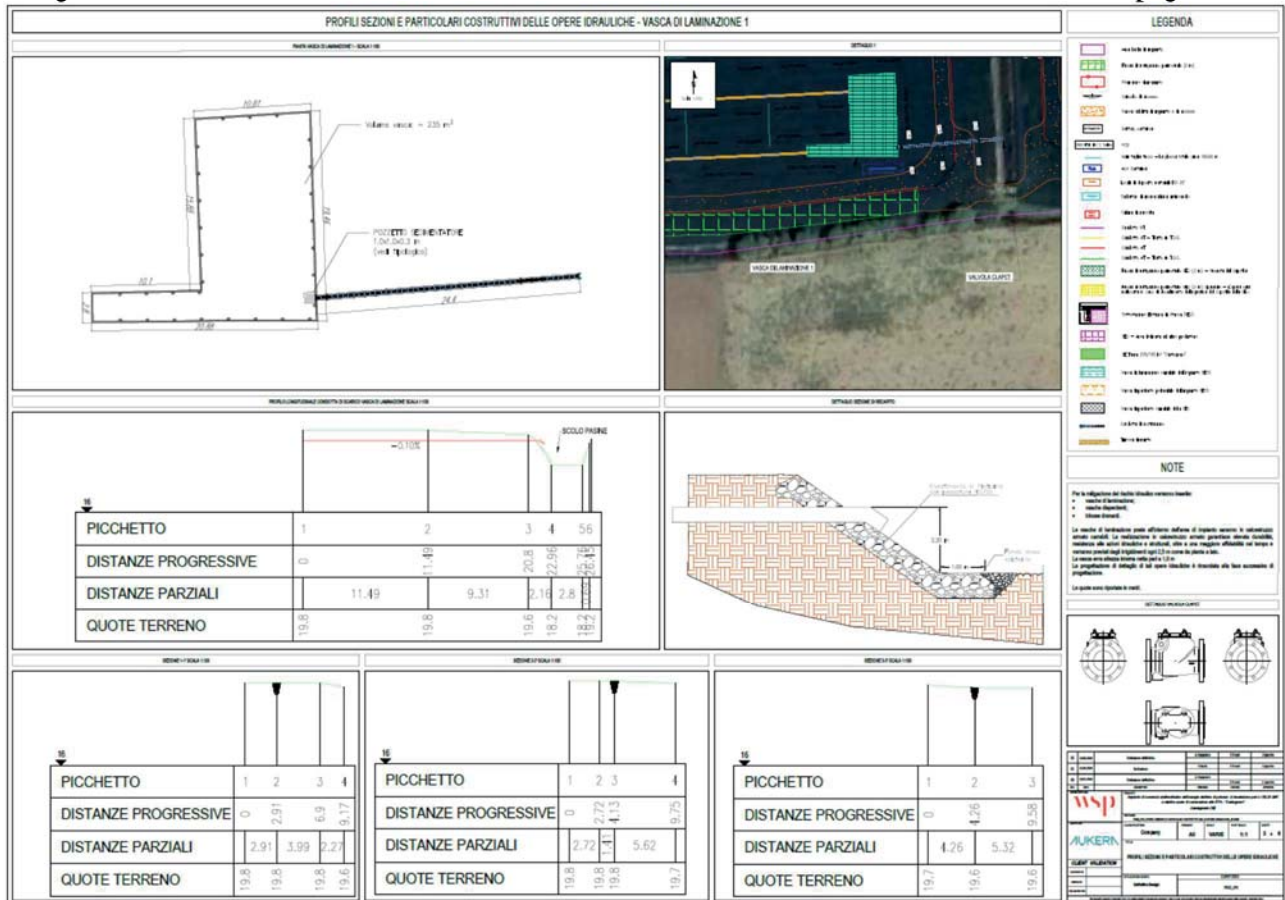

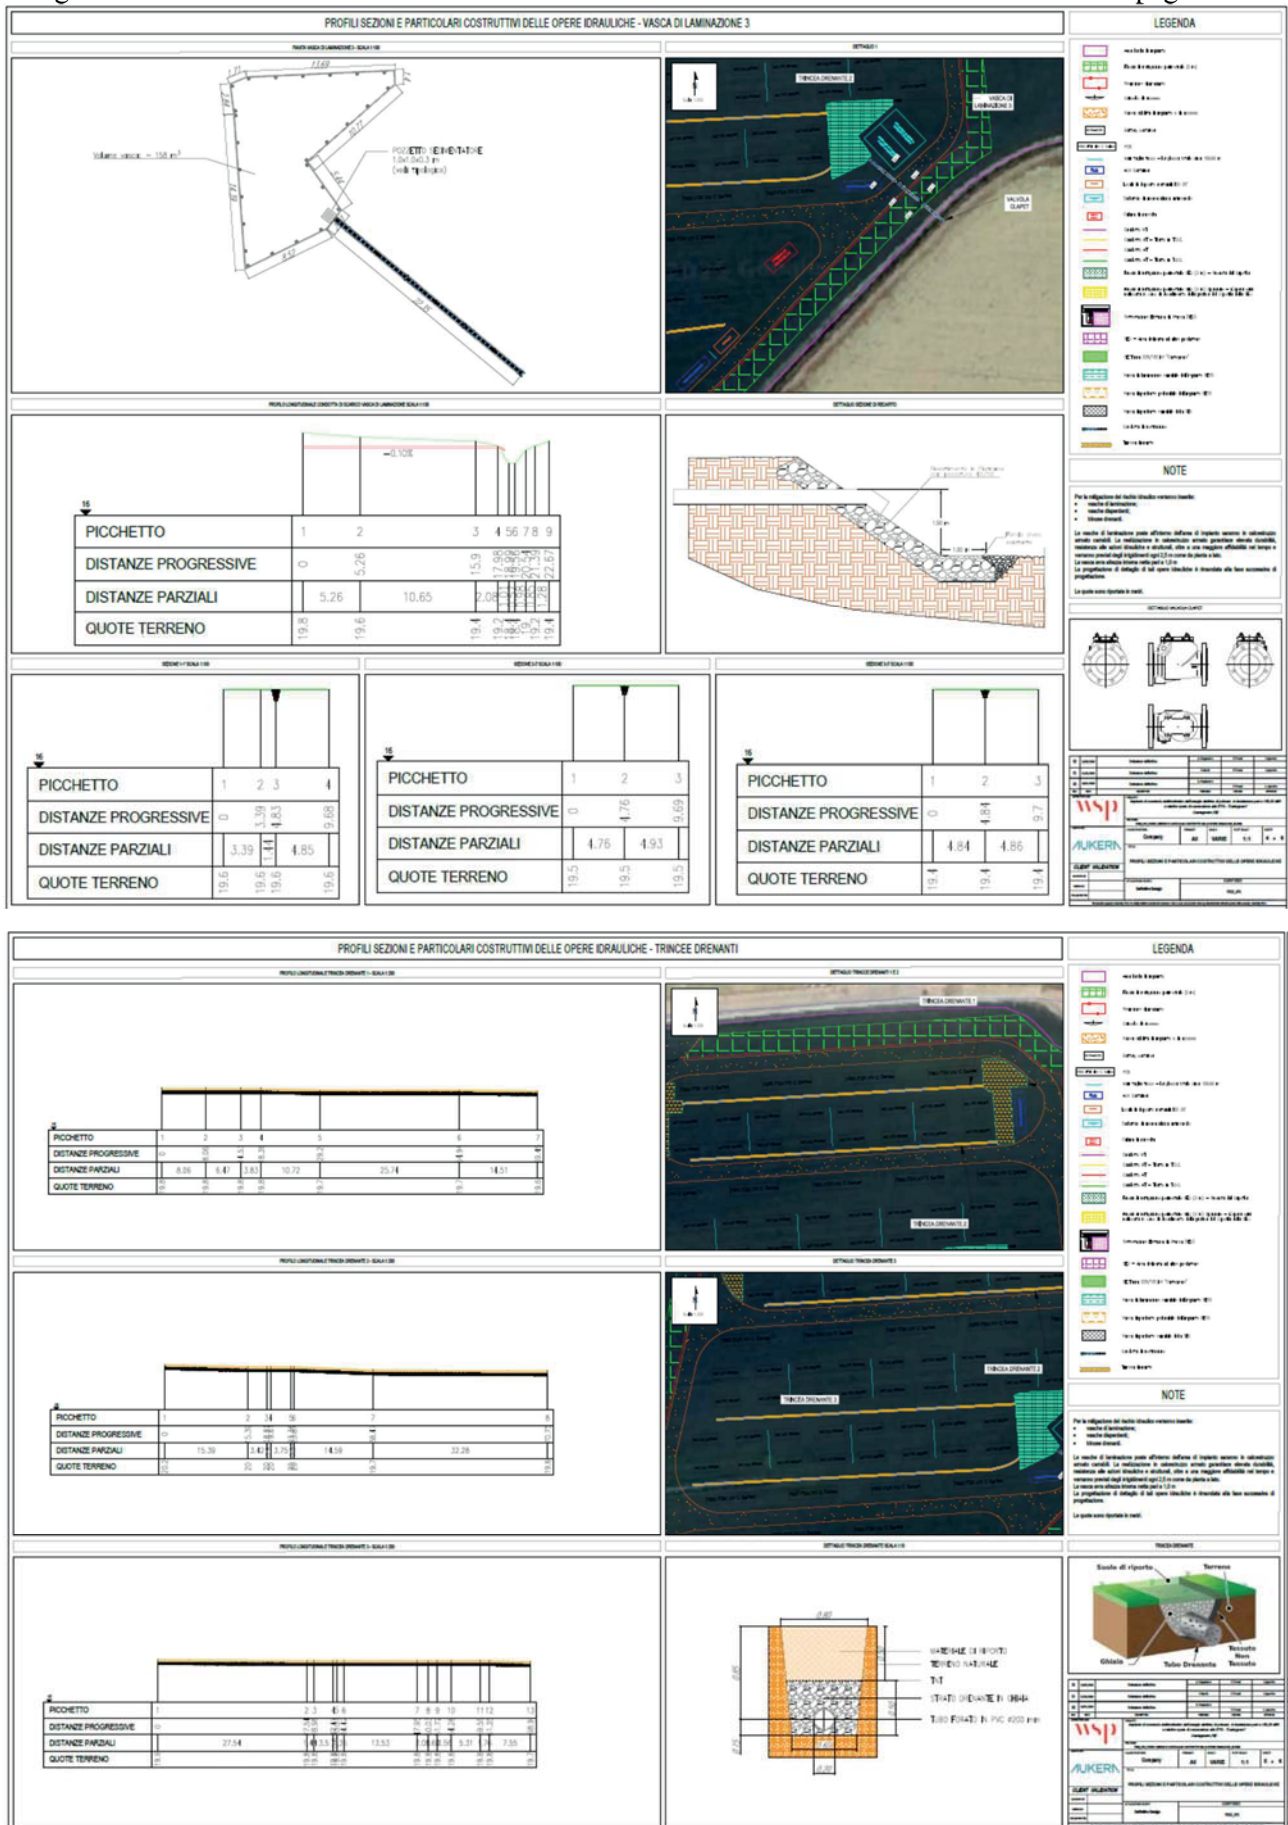

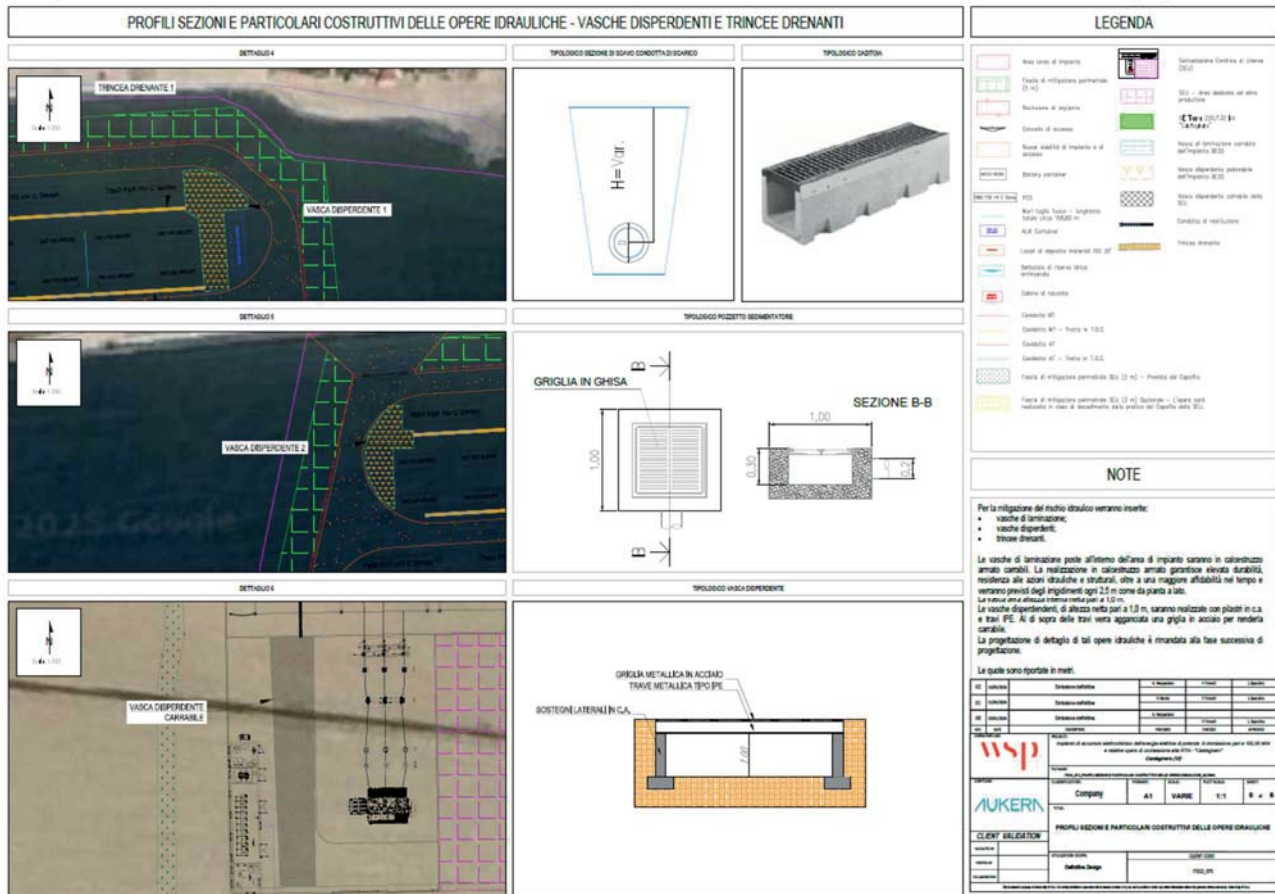

**Segnatura di protocollo**

Numero di protocollo: 457717

del: 06/08/2026

Oggetto: prot. 6860 - PARTE 2 - Istanza per rilascio autorizzazione unica, art. 9 comma 1 del D.lgs. 190/2024, ai fini della per la costruzione e lâ€™esercizio dellâ€™impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalitÃ "standalone" presso i Comuni di Castegnaro e Montegaldella (VI), ai sensi dell'allegato C, sezione I, lettera u) di 150,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse. Rif. Pratica: BESS 06-2025 (da citare nelle successive comunicazioni). Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 9 c. 8 del D.Lgs 190/2024. Trasmissione documentazione integrativa. Riavvio dei termini procedurali. Ticket: @#2026031204844441
Riferimento: Repertorio: 2026000062 Pratica 071/2026 Committente: Aukera Italy 10 S.r.l Mittente: Regione Veneto - UnitÃ Org. Infrastrutture energetiche e autorizzazioni Professionista redattore della Relazione idraulica: Ing. Luca Spaccino
Estremi catastali: Comune di Castegnaro Fg.12, Mapp.li 199,303,194, 200, 475, 476, 481, 304, 314, 305, 316, 306, 312, 311, 295, 296, 297, 298, 299, 287, 286, 403, 447, 450, 475, 476, 481; Fg.13, Mapp.li 317, 318, 2, 51, 346; 51, 322, 318, 319, 320, 346, 318, 322, 323, 2, 51, 346; Comune di Montegaldella Fg.7 Mapp.li 116, 117, 118
PARERE DI COMPETENZA IDRAULICA SUL PROGETTO PROPOSTO

Mittente: CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA

Numero allegati: 2

Nome file allegati: IT022_044_Planimetria_delle_interferenze_03_signed.pdf.p7m
IT022_075_PROFILI SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE OPERE IDRAULICHE_02_signed.pdf.p7m
